

Excel-Tex

ポリマーセメント系塗膜防水材
(水和凝固型塗膜防水材)



ユニオン建材工業株式会社

人と環境にやさしく、安全性の高い 塗膜防水材、土木資材を通して、未来を築く。

ユニオン建材工業は1981年の設立以来、「環境」と「安全」に軸足を置いた製品開発を行ってきました。

ポリマーセメント系塗膜防水のエクセルテックスは、屋内外・地下・水槽用として広く採用され、

建築・土木分野で確固たる信頼を築いています。

さらに時代の流れとともに多様化するニーズへ柔軟にお応えするため、製品開発にも注力しており

特殊な補強布や通気緩衝資材などの副資材、各種仕上材や保護材との組み合わせによって、

通気緩衝工法、遮熱工法、防水・防食複合工法などの展開も確立してきました。

今後も、多様化する建築・土木分野の防水用途において、

人と建築の未来に貢献する製品開発を行ってまいります。

進化し続けるユニオン建材工業とエクセルテックス防水に、どうぞご期待ください。



Contents

- 3 エクセルテックスの特長
- 5 エクセルテックスの適用部位
- 7 屋外・屋内防水工法①
- 9 屋外・屋内防水工法②
- 11 屋外・屋内防水工法③
- 13 屋外・屋内防水工法④
- 15 通気緩衝工法 TK
- 17 通気緩衝工法 MT
- 19 通気緩衝工法 NW
- 21 水槽類・地下防水工法
- 23 防水・防食複合工法
- 25 各部の標準納まりと下水処理
- 26 タキストロンとの複合防水システム
- 27 防水塗膜性能
- 29 製品性状
- 34 改修工事に使用するメリット
- 35 ELシステム [エポキシライニング]
- 37 実績例

エクセルテックス防水材は、 主にコンクリート・モルタルに塗布し柔軟 バランスの取れた防水塗膜を形成します。


エクセルテックス防水材は、有害物を一切含まない環境対応型のポリマーセメント系塗膜防水材です。

現場で、高分子エマルジョンからなる主材と、アルミナセメント系特殊配合セメントからなる硬化材を調合し使用します。耐久性抜群の防水メンブレン形成システムによる環境汚染のない安全作業工法で、「環境」と「安全」というキーテクノロジーをおして社会に貢献します。

Excel-Tex の特長

優れた作業性

湿った下地でも施工が可能なので、工期の短縮を図ることができ、さらに雨仕舞も簡単で作業性に優れています。

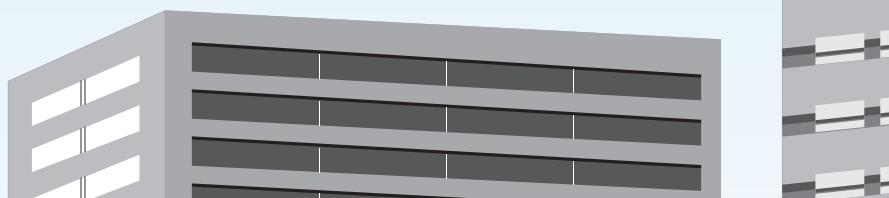

かつ強靭で

優れた安全性

有害成分や引火性・可燃性成分を含んでいないので、火災や中毒の心配がなく、安全な作業環境の維持が可能です。

優れた追従性

塗膜に弾力性があり、しかも強靭なので、下地キレツの追従性に優れています。

優れた劣化防止性

オゾンや紫外線などによる経時変化への対応に優れています。また、中性化防止機能性、耐塩害性、耐酸性雨性などの機能を備え、躯体の保護に効果があります。

強力な耐久接着性

コンクリートをはじめ、各種の下地に対して強力な耐久接着性があります。

適用部位

エクセルテックスは、施工性・経済性に優れた オールマイティな防水材です。

エクセルテックス防水は、多様化する建築・土木分野の防水用途に幅広くご使用いただける、防水工法をご用意しております。

サッシ廻り 屋外・屋内防水工法①・②(P8・10)



庇
屋外・屋内防水工法①(P8)

ベランダ 屋外・屋内防水工法①・②・③・④(P8・10・12・14)



汚水槽 防水・防食複合工法(P24)
ELシステム(P36)



室内防水
（OAフロア
トレーナーピット
浴室・厨房
トイレ）
屋外・屋内防水工法
①・②・③・④
(P8・10・12・14)


雨水貯留槽 水槽類・地下防水工法(P22)




水槽
（防火水槽
飲料用水槽）
水槽類・地下防水工法(P22)
防水・防食複合工法(P23・24)
ELシステム(P35・36)



アンダーパス

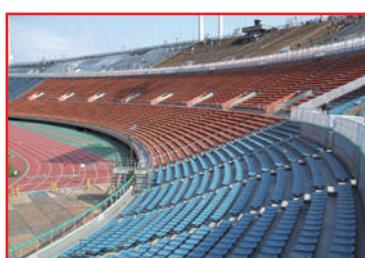

スタンド

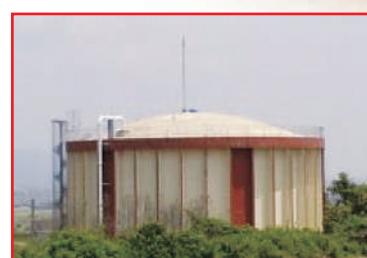

配水池

水



※RC造の建築物を標準とします。
(RC造以外の下地の場合はご相談ください。)



路




動物園(水槽・池)

屋上・急勾配屋根


屋上 通気緩衝工法(TK・MT・NW) (P16・18・20)
屋外・屋内防水工法②・③・④ (P10・12・14)
急勾配屋根 屋外・屋内防水工法①・②・③・④ (P8・10・12・14)




大庇 屋外・屋内防水工法②・③・④ (P10・12・14)

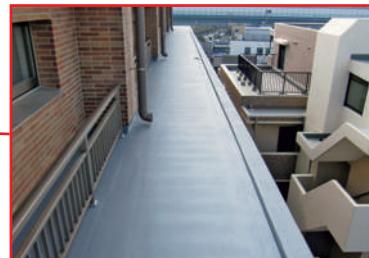

ルーフバルコニー 屋外・屋内防水工法②・③・④ (P10・12・14) 通気緩衝工法(MT) (P18)

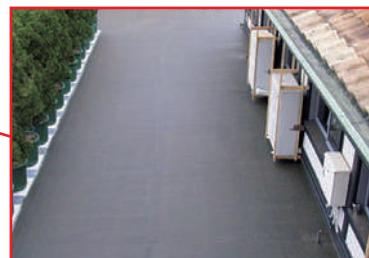

開放廊下(側溝+幅木) タキストロンとの複合防水システム (P26)

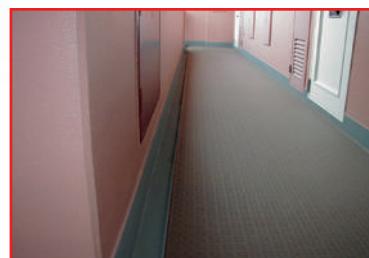

地下外壁 水槽類・地下防水工法 (P22)

**金属屋根(折板・瓦棒)・スレート屋根には
『エクセルテックスBBシステム』で
対応いたします。**



屋外・屋内防水工法①

ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説 PA-1仕様適合／日本建築学会



屋外・屋内防水工法①は、小規模なベランダ・庇などの施工部位や比較的挙動の小さい部位に適用します。また、サッシ廻りをはじめ切付部の防水処理などにも対応いたします。

乾燥時間の目安(乾燥時間(hr)気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------------------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6 ^(注) |

(注)施工後24時間程度雨にからないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工用具

刷毛 ローラー

施工可能面積(m²)

| 工法 | ET-100/ET-1号 (1セット) | ET-25 (1缶) | ET-35 (1缶) | ET-45 (1セット) | ET-15 (1缶) | BBトップクールAU (1セット) |
|------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 104 | 18.1 (20.0)※ | — | — | — | — | — |
| 105 | | 40 | — | — | — | — |
| 106 | | 20 | — | — | — | — |
| 106U | | — | 50 | — | — | — |
| 106S | | — | — | 50 | — | — |
| 106F | | — | — | — | 37.5 | — |
| 106C | | — | — | — | — | 50 |

ETプライマーの施工可能面積は、16kg缶で160m²、3kgポリ容器[ケース]で30m²です。

※ET-100/ET-1号の()内はETプライマー使用時の場合です。

仮防水について

■ ET-100/ET-1号 防水材をご使用の場合 例

工程① プライマー 0.30kg/m²
(ET-100 0.09kg / ET-1号 0.07kg / 水 0.14kg)

工程② 防水材 1.06kg/m²
(ET-100 0.56kg / ET-1号 0.44kg / 水 0.06kg)

■ エポアンダーをご使用の場合 例

下地調整兼仮防水(透水ゼロ)

工程① エポアンダー 0.83kg/m²
(主剤 / 硬化剤 / 粉体)

工程② エポアンダー 0.10kg/m²
(主剤 / 硬化剤)

※下地の状態・新設防水との関係により選択願います。

仕上塗料

| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ET-100 | ET-1号 | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|--------|-------|---------|----|-------------------------|
| トモプライマー | 18 | 14 | — | 28 | 0.30 |
| ETプライマー 16kg | — | — | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー3kg | — | — | 3 | 3 | 0.20 |

トモプライマー：防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

●下地の種類によりプライマーを使い分けてください。P27[各種部材への付着とプライマーの選択]でご確認ください。

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |

●気温 5°C以下での施工は避けてください。


●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

104工法

適用部位

- ひさし
- OAフロア
- ベランダ
- サッシ廻り
- トレンチピット
- トイレ

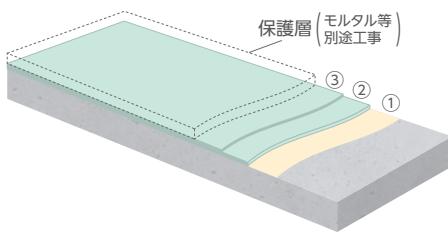


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| 合計 | 2.00 | 0.99 | 0.77 | 0.24 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

105工法

適用部位

- ベランダ
- ひさし
- 幅木
- トレンチピット
- OAフロア
- 側溝

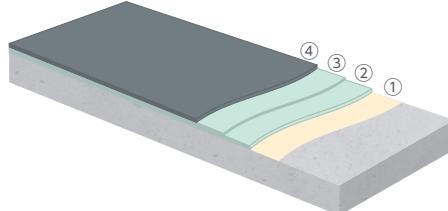


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 2.55 | 0.99 | 0.77 | 0.50 | 0.29 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

106工法

適用部位

- ベランダ
- ひさし
- 幅木
- 開放廊下
- 外部階段
- 側溝

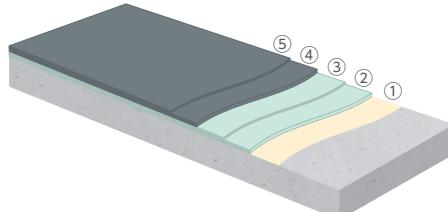


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.10 | 0.99 | 0.77 | 1.00 | 0.34 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

106U工法

適用部位

- ベランダ
- 開放廊下
- 側溝
- 外部階段
- ひさし
- 幅木

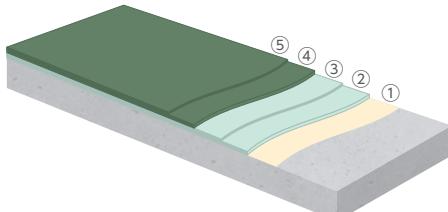


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-35 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑤ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 2.34 | 0.99 | 0.77 | 0.32 | 0.26 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

106S工法

適用部位

- ベランダ
- 開放廊下
- 側溝
- 外部階段
- ひさし
- 幅木

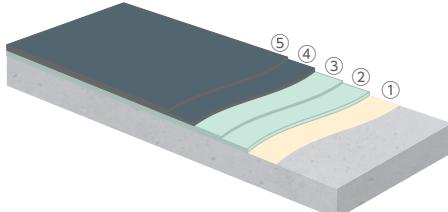


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑤シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 2.32 | 0.99 | 0.77 | 0.30 | 0.26 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

106F工法

適用部位

- 側溝
- 幅木
- ひさし
- 急勾配屋根
- トレンチピット
- OAフロア

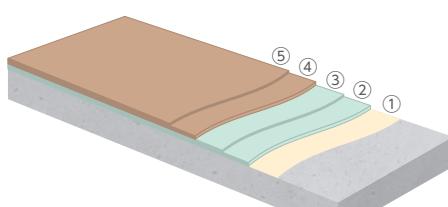


| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-15 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑤フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 2.44 | 0.99 | 0.77 | 0.40 | 0.28 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

106C工法(遮熱仕様)

適用部位

- ベランダ
- ひさし
- 開放廊下
- 幅木
- 急勾配屋根
- 側溝

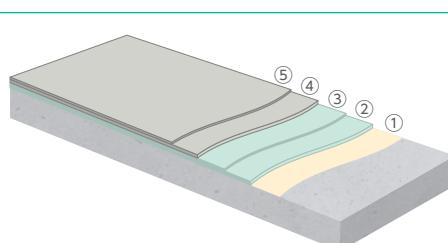

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ³) | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|--------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | BB74AU | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ②防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑤遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 2.32 | 0.99 | 0.77 | 0.30 | 0.26 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

屋外・屋内防水工法②[補強布入り]

ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説 PA-2仕様適合／日本建築学会



屋外・屋内防水工法②は、エクセルテックス防水材と補強布を一体化させた密着工法です。

防水塗膜の補強効果に優れ、防水層の同時破断あるいはクリープ破断の低減効果があります。

下階に居室がある施工部位に適用します。

乾燥時間の目安(乾燥時間(hr)気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------------------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6 ^(注) |

(注)施工後24時間程度雨にからないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工用具

刷毛 ローラー

《注意》

屋上に施工の際は、仕様選定・詳細について各営業所までお問合せください。

施工可能面積(m²)

| 工 法 | ET-100/ET-1号 | 補強布 | ET-25 | ET-35 | ET-45 | ET-15 | BBトップクールAU |
|------|-----------------|------|-------|-------|--------|-------|------------|
| | (1セット) | (1巻) | (1缶) | (1缶) | (1セット) | (1缶) | (1セット) |
| 100 | 12.5 (13.3)※ | 100 | — | — | — | — | — |
| 101 | | | 40 | — | — | — | — |
| 102 | | | 20 | — | — | — | — |
| 102U | | | — | 50 | — | — | — |
| 102S | | | — | — | 50 | — | — |
| 102F | | | — | — | — | 37.5 | — |
| 102C | | | — | — | — | — | 50 |

ETプライマーの施工可能面積は、16kg缶で160m²、3kgボリ容器[ケース]で30m²です。

※ET-100/ET-1号の()内はETプライマー使用時の場合です。

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ET-100 | ET-1号 | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|--------|-------|---------|----|-------------------------|
| トモプライマー | 18 | 14 | — | 28 | 0.30 |
| ETプライマー 16kg | — | — | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー3kg | — | — | 3 | 3 | 0.20 |

トモプライマー：防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

●下地の種類によりプライマーを使い分けてください。P27「各種部材への付着とプライマーの選択」をご確認ください。

仕上塗料

| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材B | 18 | 14 | 4 | 0.90 |
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |


●気温 5°C以下の施工は避けください。

●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

100工法**適用部位**

- 屋上 ●サッシ廻り
- トイレ ●ベランダ
- 急勾配屋根 (下階居室有)
- 開放廊下 ●厨房
- ルーフバルコニー ●浴室
- OAフロア ●トレチピット

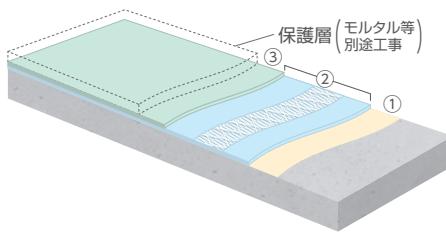


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| 合計 | 2.95 | 1.44 | 1.12 | 0.39 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

101工法**適用部位**

- 屋上 ●ベランダ
- OAフロア (下階居室有)
- 急勾配屋根 ●大庇
- ルーフバルコニー ●トレチピット

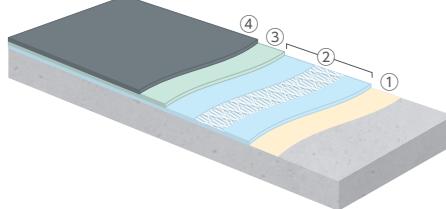


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.50 | 1.44 | 1.12 | 0.50 | 0.44 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

102工法**適用部位**

- 屋上 ●ベランダ
- 急勾配屋根 (下階居室有)
- ルーフバルコニー ●開放廊下
- 大庇

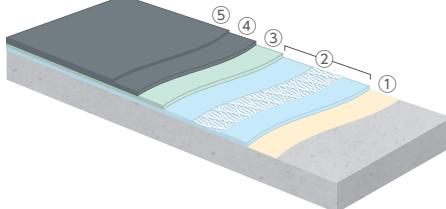


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 4.05 | 1.44 | 1.12 | 1.00 | 0.49 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

102U工法**適用部位**

- 屋上 ●ルーフバルコニー
- 急勾配屋根 ●ベランダ
- 大庇 (下階居室有)

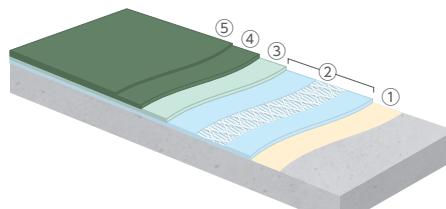


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-35 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑤ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 3.29 | 1.44 | 1.12 | 0.32 | 0.41 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

102S工法**適用部位**

- 屋上 ●ルーフバルコニー
- 急勾配屋根 ●ベランダ
- 大庇 (下階居室有)

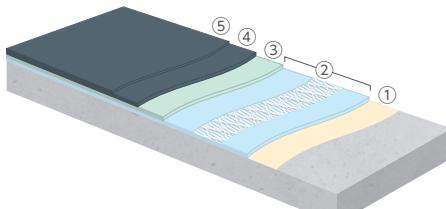


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑤シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.27 | 1.44 | 1.12 | 0.30 | 0.41 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

102F工法**適用部位**

- 屋上 ●大庇
- 急勾配屋根

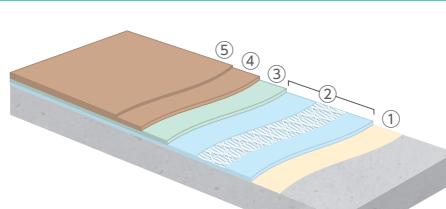


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑤フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 3.39 | 1.44 | 1.12 | 0.40 | 0.43 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

102C工法(遮熱仕様)**適用部位**

- 屋上 ●大庇
- ベランダ ●ルーフバルコニー (下階居室有)
- 急勾配屋根

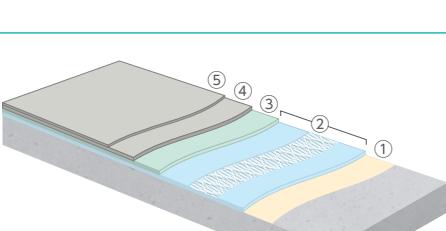

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 断熱材 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ・ETメッシュ2・ETクロス) | | | | | |
| 「防水塗材 B」 | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑤遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.27 | 1.44 | 1.12 | 0.30 | 0.41 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

屋外・屋内防水工法③[補強布入り]

ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説 PA-3仕様適合／日本建築学会



屋外・屋内防水工法③は、エクセルテックス防水材と補強布を一体化させた密着工法です。防水塗膜の補強効果に優れ、防水層の同時破断あるいはクリープ破断の低減効果があります。屋外・屋内防水工法②よりも防水材の塗布量も多く更に重要度の高い施工部位に適用します。

乾燥時間の目安(乾燥時間(hr)気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------------------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6 ^(注) |

(注)施工後24時間程度雨にかかるないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工用具

刷毛 ローラー

《注意》

屋上に施工の際は、仕様選定・詳細について各営業所までお問い合わせください。

施工可能面積(m²)

| 工 法 | ET-100/ET-1号 | 補強布 | ET-25 | ET-35 | ET-45 | ET-15 | BBトップクールAU |
|------|----------------|------|-------|-------|--------|-------|------------|
| | (1セット) | (1巻) | (1缶) | (1缶) | (1セット) | (1缶) | (1セット) |
| 110 | 9.5 (10.0)※ | 100 | — | — | — | — | — |
| 111 | | | 40 | — | — | — | — |
| 112 | | | 20 | — | — | — | — |
| 112U | | | — | 50 | — | — | — |
| 112S | | | — | — | 50 | — | — |
| 112F | | | — | — | — | 37.5 | — |
| 112C | | | — | — | — | — | 50 |

ETプライマーの施工可能面積は、16kg缶で160m²、3kgボリ容器[ケース]で30m²です。

※ET-100/ET-1号の()内はETプライマー使用時の場合です。

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ET-100 | ET-1号 | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|--------|-------|---------|----|-------------------------|
| トモプライマー | 18 | 14 | — | 28 | 0.30 |
| ETプライマー 16kg | — | — | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー3kg | — | — | 3 | 3 | 0.20 |

トモプライマー：防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

●下地の種類によりプライマーを使い分けてください。P27「各種部材への付着とプライマーの選択」をご確認ください。

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材B | 18 | 14 | 4 | 0.90 |
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |

仕上塗料

| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

●気温 5°C以下の施工は避けてください。


●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

110工法**適用部位**


- 屋上
- 開放廊下
- トイレ
- 厨房
- ルーフバルコニー
- 浴室
- ベランダ
(下階居室有)

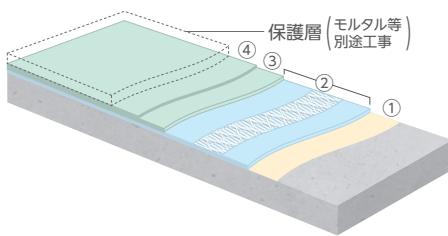

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| 合計 | 3.80 | 1.89 | 1.47 | 0.44 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**111工法****適用部位**


- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 大庇

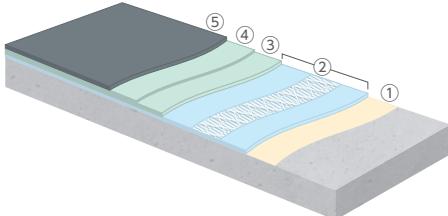

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 4.35 | 1.89 | 1.47 | 0.50 | 0.49 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**112工法****適用部位**


- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 大庇

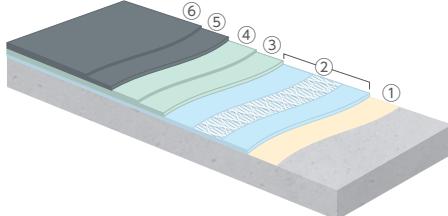

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 4.90 | 1.89 | 1.47 | 1.00 | 0.54 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**112U工法****適用部位**


- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 大庇

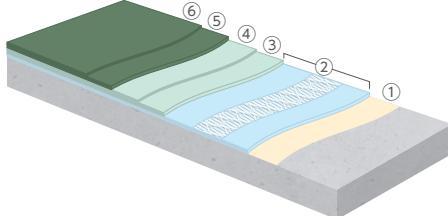

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-35 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑥ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 4.14 | 1.89 | 1.47 | 0.32 | 0.46 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**112S工法****適用部位**


- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 大庇
- 急勾配屋根

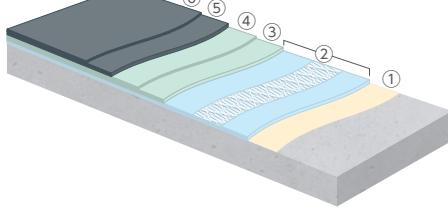

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑥シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 4.12 | 1.89 | 1.47 | 0.30 | 0.46 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**112F工法****適用部位**


- 屋上
- 大庇
- 急勾配屋根

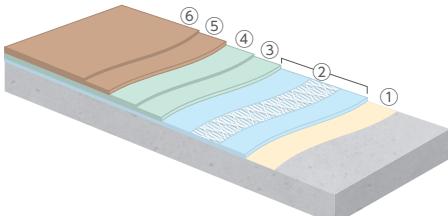

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-15 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑥フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 4.24 | 1.89 | 1.47 | 0.40 | 0.48 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)**112C工法(遮熱仕様)****適用部位**

- 屋上
- 大庇
- ルーフバルコニー
(下階居室有)
- 急勾配屋根

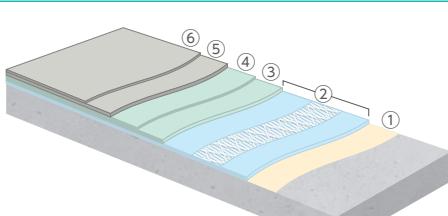

| | kg/m ² | 配合 (kg /m ²) | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ガルバニ | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — | 0.14 |
| ④防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ②補強布 (ETメッシュ+ETメッシュ2+ETクロス) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑥遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 4.12 | 1.89 | 1.47 | 0.30 | 0.46 |

※ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

屋外・屋内防水工法④ [ETハイパー・メッシュ]



屋外・屋内防水工法④は、有機繊維として最高レベルの強度と弾性率を有するETハイパー・メッシュを用いた、補強布入り密着工法の最上位の仕様です。補強布のETハイパー・メッシュは、炭素と水素からできており燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生させません。また、耐アルカリ・耐候性・耐水性に優れています。

乾燥時間の目安(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------------------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6 ^(注) |

(注)施工後24時間程度雨にかかるないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工用具

刷毛 ローラー

《注意》

屋上に施工の際は、仕様選定・詳細について各営業所までお問い合わせください。

施工可能面積(m²)

| 工 法 | ET-100/ET-1号 | | ETハイパー・メッシュ | | ET-25 | ET-35 | ET-45 | ET-15 | BBトップクールAU |
|------|-----------------|-------|-------------|------|-------|--------|-------|-------|------------|
| | (1セット) | 100m巻 | 25m巻 | (1缶) | (1缶) | (1セット) | (1缶) | (1缶) | (1缶) |
| 130 | 12.5 (13.3)※ | 100 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 131 | | | | 40 | — | — | — | — | — |
| 132 | | | | 20 | — | — | — | — | — |
| 132U | | | | — | 50 | — | — | — | — |
| 132S | | | | — | — | 50 | — | — | — |
| 132F | | | | — | — | — | 37.5 | — | — |
| 132C | | | | — | — | — | — | — | 50 |

ETプライマーの施工可能面積は、16kg缶で160m²、3kgポリ容器[ケース]で30m²です。

※ET-100/ET-1号の()内はETプライマー使用時の場合です。

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ET-100 | ET-1号 | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|--------|-------|---------|----|-------------------------|
| トモプライマー | 18 | 14 | — | 28 | 0.30 |
| ETプライマー 16kg | — | — | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー3kg | — | — | 3 | 3 | 0.20 |

トモプライマー：防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

●下地の種類によりプライマーを使い分けてください。P27「各種部材への付着とプライマーの選択」をご確認ください。

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |

仕上塗料

| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

●気温 5°C以下での施工は避けてください。

●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。


●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

130工法

適用部位

- 屋上
- 開放廊下
- トイレ
- 厨房
- ルーフバルコニー
- 浴室
- ベランダ
(下階居室有)

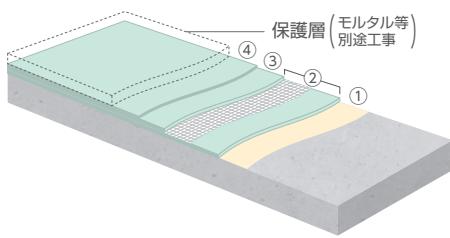


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| 合計 | 2.85 | 1.44 | 1.12 | 0.29 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

131工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)

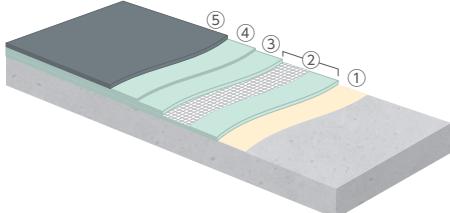


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 |
| 合計 | 3.40 | 1.44 | 1.12 | 0.50 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

132工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)

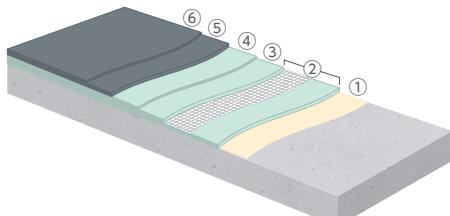


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-25 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | 0.50 |
| 合計 | 3.95 | 1.44 | 1.12 | 1.00 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

132U工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 急勾配屋根

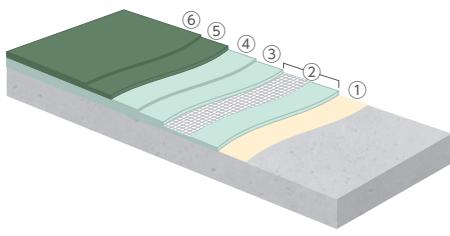


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-35 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 |
| ⑥ウレタントップ | 0.17 | — | — | 0.16 |
| 合計 | 3.19 | 1.44 | 1.12 | 0.32 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

132S工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 急勾配屋根

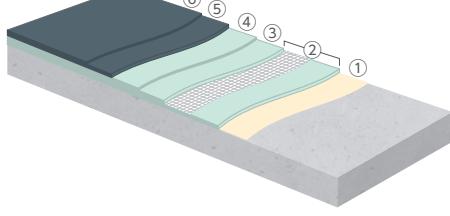


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-45 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 |
| ⑥シャイニートップ | 0.16 | — | — | 0.15 |
| 合計 | 3.17 | 1.44 | 1.12 | 0.30 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

132F工法

適用部位

- 屋上
- 大庇
- 急勾配屋根

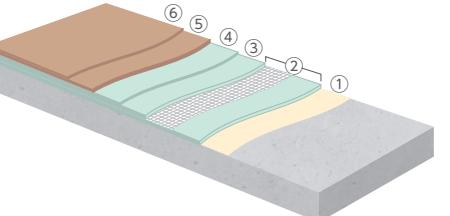


| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------|
| | | ET-100 | ET-1号 | ET-15 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 |
| ⑥フラットトップ | 0.22 | — | — | 0.20 |
| 合計 | 3.29 | 1.44 | 1.12 | 0.40 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

132C工法(遮熱仕様)

適用部位


- 屋上
- ルーフバルコニー
- ベランダ
(下階居室有)
- 開放廊下
(下階居室有)
- 急勾配屋根

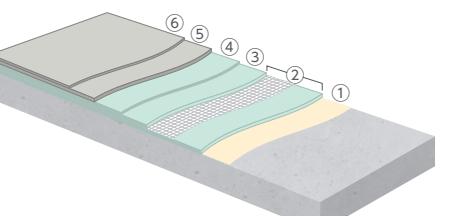

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | |
|----------|-------------------|---------------------------|--------------|------|
| | | ET-100 | ET-1号 | 断熱材 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.09 | 0.07 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ②補強布 | | | (ETハイパーメッシュ) | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ④防水塗材 A | 0.85 | 0.45 | 0.35 | — |
| ⑤遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 |
| ⑥遮熱トップ | 0.16 | — | — | 0.15 |
| 合計 | 3.17 | 1.44 | 1.12 | 0.30 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

通気緩衝工法 [TKシステム]

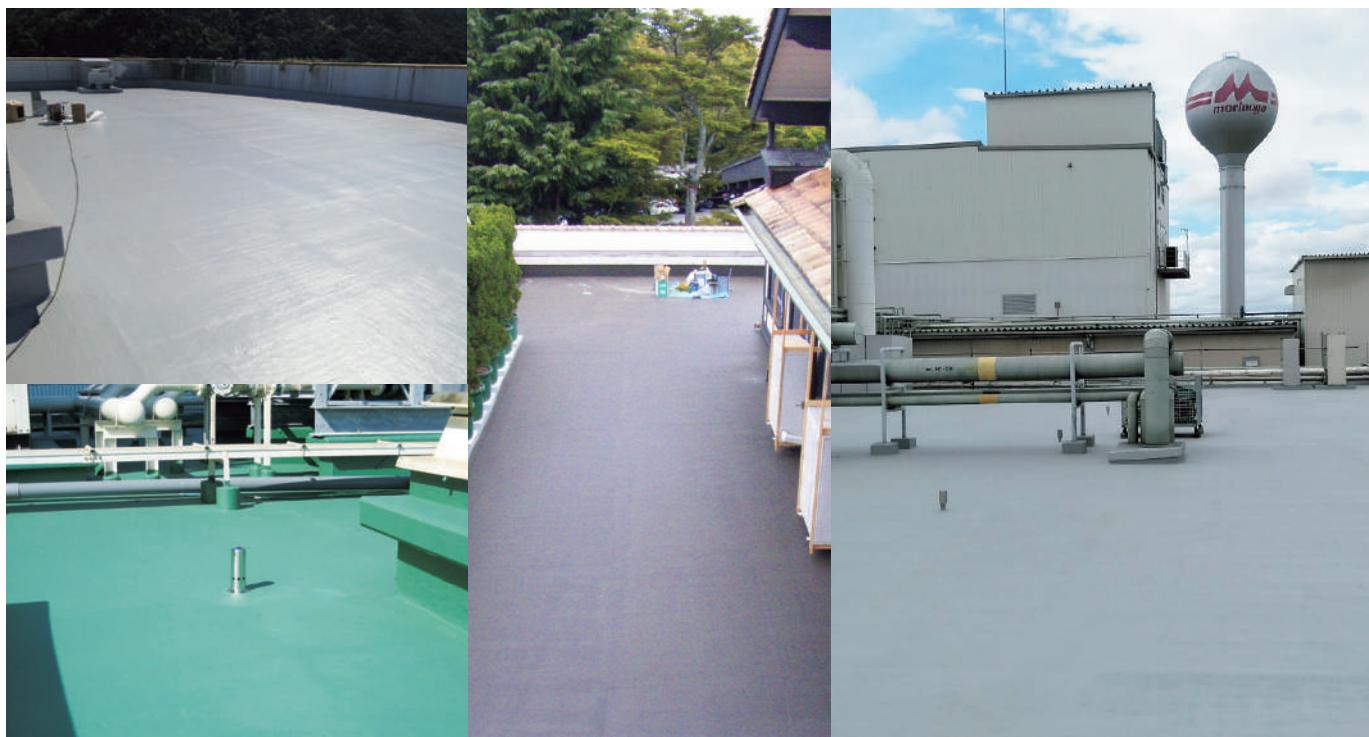

改質アスファルトシートを用いた複合防水システム

エクセルテックスTKシステムは、防水性・緩衝効果の高い改質アスファルトシートとエクセルテックス防水材との複合防水システムで、下地の水分の影響による防水層のフクレ発生を緩和するとともに下地挙動による防水層の破断を抑える効果があります。溶剤系材料を一切使用しない環境対応型の材料構成で、臭い・中毒・引火等の心配もなく、特に学校・病院・住環境下のマンション等の改修工事に適しています。

乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6(注) |

(注)施工後24時間程度雨にかかるないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工可能面積(m²)

| 工 法 | ETプライマー (1缶) | TK通緩シート (1巻) | ET-100/ET-1号 (1セット) | ET-25 (1缶) | ET-35 (1缶) | ET-45 (1セット) | ET-15 (1缶) | BBトップクールAU (1セット) |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| TK-1 | 80 | 14.4 | 13.3 | 40 | — | — | — | — |
| TK-2 | | | | 20 | — | — | — | — |
| TK-2U | | | | — | 50 | — | — | — |
| TK-2S | | | | — | — | 50 | — | — |
| TK-2F | | | | — | — | — | 37.5 | — |
| TK-2C | | | | — | — | — | — | 50 |

標準配合比(重量比)

ETプライマー3kgポリ容器[ケース]の施工可能面積は15m²です。

プライマー

| | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|---------|-----|-------------------------|
| ETプライマー 16kg | 16 | 8 | 0.30 |
| ETプライマー 3kg | 3 | 1.5 | 0.30 |


防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|----------------------------|
| 防水塗材B | 18 | 14 | 4 | 0.90 |
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |


仕上塗料

| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

TK-1工法・納り図

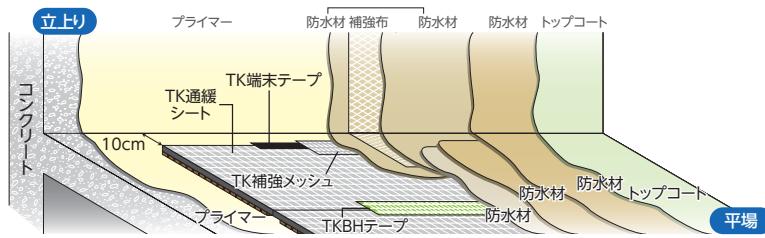

脱気筒

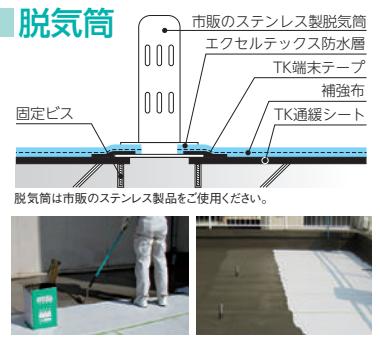

施工用具

転圧ローラー

刷毛

ローラー

●気温 5°C 以下の施工は避けてください。


●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

TK-1工法

適用部位

●屋上

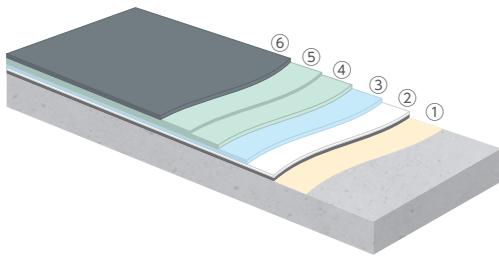


※立上り部は101工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.45 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 0.50 | 0.35 |

TK-2工法

適用部位

●屋上

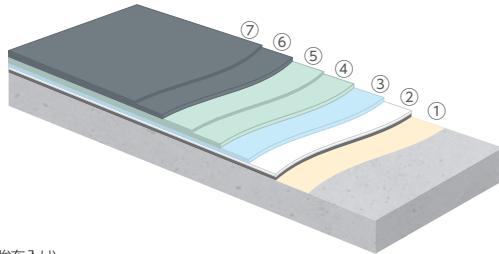


※立上り部は102工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑦トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 4.00 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 1.00 | 0.40 |

TK-2U工法

適用部位

●屋上

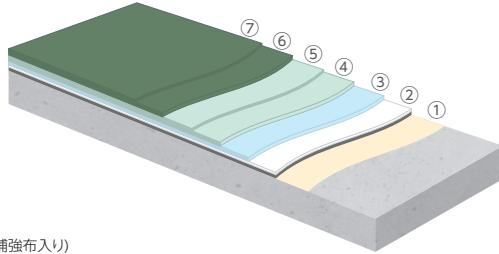


※立上り部は102U工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | ET-35 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑦ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 3.24 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 0.32 | 0.32 |

TK-2S工法

適用部位

●屋上

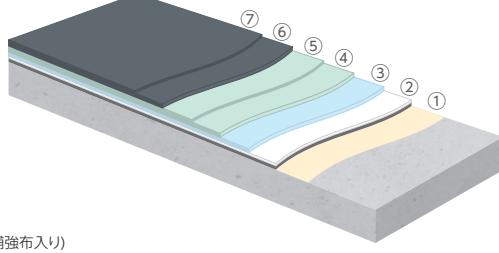


※立上り部は102S工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑦シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.22 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 0.30 | 0.32 |

TK-2F工法

適用部位

●屋上

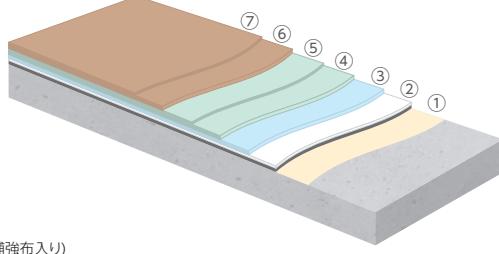


※立上り部は102F工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | ET-15 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑦フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 3.34 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 0.40 | 0.34 |

TK-2C工法(遮熱仕様)

適用部位

●屋上

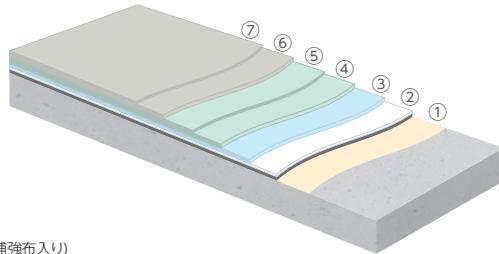

※立上り部は102C工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg / m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | ETプライマ- | ET-100 | ET- 1号 | BBトガルル | 水 |
| ①プライマー材 | 0.30 | 0.20 | — | — | — | 0.10 |
| ②通気緩衝シート | (TK通緩シート・TKBHTape・TK端末テープ・TK補強メッシュ) | | | | | |
| ③防水塗材 B | 0.90 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.10 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑦遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.22 | 0.20 | 1.35 | 1.05 | 0.30 | 0.32 |

通気緩衝工法 [MTシステム]



特殊構造通気シートを用いた作業性に優れる通気緩衝工法

エクセルテックスMTシステムは、従来の通気緩衝工法とは違い、接着剤やジョイントテープ・端末テープ等による処理を必要としません。また、MTシートの貼り付け作業は、部分的に穴の空いているMTシートの上から防水材を塗布し、その穴を利用して下地へ付着させてるので、補強布入り防水工法と同様の要領で、特に作業効率に優れた通気緩衝工法です。

防水層のフクレを緩和し、下地の挙動による防水層の破断を抑える効果を備えており、集合住宅等の改修工事で溶剤系の材料による臭い・中毒等による問題が懸念される現場や工期短縮を求める現場に最適です。

乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------|
| 0.5~1 | 2~6 | 1~6(注) |

(注)施工後24時間程度雨にかかるないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工可能面積(m²)

| 工法 | ETプライマー (1缶) | MTシート (1巻) | ET-100/ET-1号 (1セット) | ET-25 (1缶) | ET-35 (1缶) | ET-45 (1セット) | ET-15 (1缶) | BBトップクールAU (1セット) |
|-------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| MT-1 | 160 | 49 | 11.1 | 40 | — | — | — | — |
| MT-2 | | | | 20 | — | — | — | — |
| MT-2U | | | | — | 50 | — | — | — |
| MT-2S | | | | — | — | 50 | — | — |
| MT-2F | | | | — | — | — | 37.5 | — |
| MT-2C | | | | — | — | — | — | 50 |

ETプライマー3kgポリ容器[ケース]の施工可能面積は30m²です。

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|---------|----|-------------------------|
| ETプライマー 16kg | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー 3kg | 3 | 3 | 0.20 |

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材C | 18 | 14 | 0 | 1.28 |
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |


施工用具

刷毛

ローラー

コテ

MT-2工法・納り図

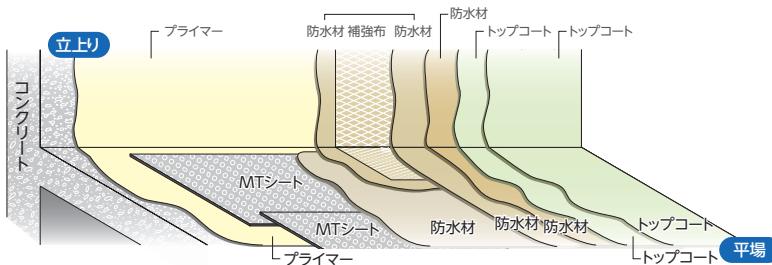

施工上の注意点

- ①施工面は下地調整材等により平滑処理を行ってください。
- ②脱気筒は目地部等に市販の製品を設置してください。
- ③MTシートは入隅から10mm程度離した位置から貼付けてください。
- ④MTシートのジョイント部は10~20mm程度ラップさせてください。
- ⑤MTシートの裏面は粘着剤が付いていますので、下地に仮敷きしワローラーで転圧を行ってください。
- ⑥防水塗材Cは水による希釈を行わないでください。
- ⑦MTシートの貼付け作業時、シートとシートのジョイント部をラップさせてから防水材の塗布を行うか、後からラップさせる場合は、ジョイント部分に塗布しきを残して防水材を塗布してください。(連続した通気層を確保するために行います)
- ⑧防水塗材Cの塗布はコテ・ゴムベラ・ローラー等を使用してください。
- ⑨施工は平場から行い、立上り面に進んでください。

●気温 5°C以下の施工は避けてください。


●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

MT-1工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー

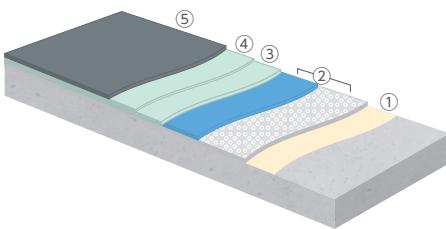


※立上り部は101工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.73 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 0.50 | 0.25 |

MT-2工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー

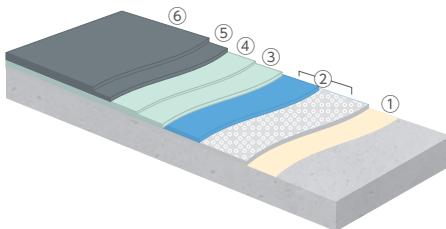


※立上り部は102工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 4.28 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 1.00 | 0.30 |

MT-2U工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー

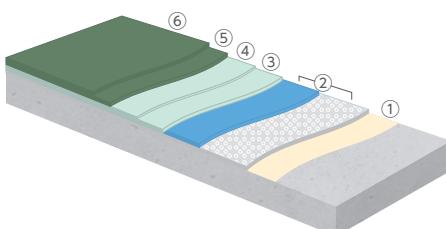


※立上り部は102U工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | ET-35 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑥ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 3.52 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 0.32 | 0.22 |

MT-2S工法

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー

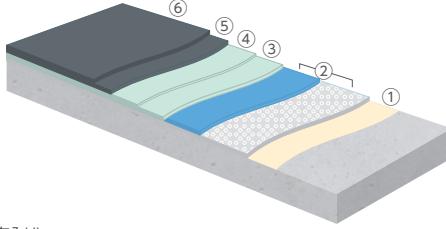


※立上り部は102S工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑥シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.50 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 0.30 | 0.22 |

MT-2F工法

適用部位

- 屋上

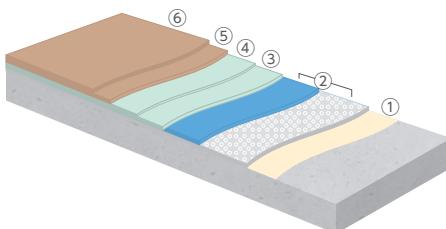


※立上り部は102F工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | ET-15 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑥フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 3.62 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 0.40 | 0.24 |

MT-2C工法(遮熱仕様)

適用部位

- 屋上
- ルーフバルコニー

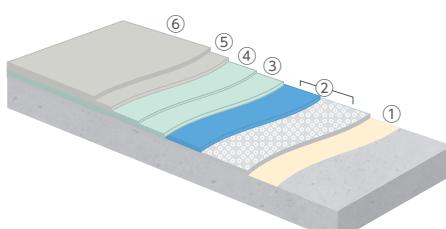

※立上り部は102C工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ³) | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|---------|--------|------|
| | | ETプライマ | ET-100 | ET-1号 | IRガードル | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| 通気シート | | | | (MTシート) | | |
| ② 防水塗材 C | 1.28 | — | 0.72 | 0.56 | — | — |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑥遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.50 | 0.10 | 1.62 | 1.26 | 0.30 | 0.22 |

通気緩衝工法 [NWシステム]



不織布タイプの通気シートを用いた通気緩衝工法。

NWシステムは、NWシート(2層構造合成繊維不織布:通気緩衝シート)を用いた通気緩衝工法で、シンダーコンクリート等の下地の挙動による防水層の破断を防ぎ、また、下地からの水分を分散させ脱気筒から排出することで防水層のフクレを緩和させます。NWシステムは、溶剤系材料を一切使用しない水系の材料構成で溶剤臭・中毒・引火の心配がなく、特に学校・病院・住環境下のマンション等の改修工事に適しています。

乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| NW接着剤 | 防水材 | 仕上塗料 |
|-------|-----|--------|
| 1~3 | 2~6 | 1~6(注) |

(注)施工後24時間程度雨にかかるないように養生してください。

※水張り試験は最終工程終了後、7日間以上養生した上で、行ってください。

※乾燥時間は、施工環境(風通し等)によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行った上で次工程にお進みください。

施工可能面積(m²)

| 工法 | NW接着剤 (1缶) | NWシート (1巻) | ET-100/ET-1号 (1セット) | ET-25 (1缶) | ET-35 (1缶) | ET-45 (1セット) | ET-15 (1缶) | BBトップクールAU (1セット) |
|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| NW-1 | 72 | 50 | 13.3 | 40 | — | — | — | — |
| NW-2 | | | | 20 | — | — | — | — |
| NW-2U | | | | — | 50 | — | — | — |
| NW-2S | | | | — | — | 50 | — | — |
| NW-2F | | | | — | — | — | 37.5 | — |
| NW-2C | | | | — | — | — | — | 50 |

標準配合比(重量比)

接着剤

| | 容量 | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|-------|----|------|-------------------------|
| NW接着剤 | 18 | 希釈なし | 0.25 |

防水

| | ET-100 | ET-1号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材A | 18 | 14 | 2 | 0.85 |

仕上塗料


| 仕上塗料 | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|-------------------|----|-----|-----------------------------|
| ET-15(フラットトップ) | 15 | 1.5 | 0.22 |
| ET-25(トップコート) | 20 | 2 | 0.55 |
| ET-35(ウレタントップ) | 16 | 1 | 0.17 |
| ET-45(シャイニートップ) | 15 | 1 | 0.16 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 15 | 1 | 0.16 |

施工用具

刷毛

ローラー

施工の流れ

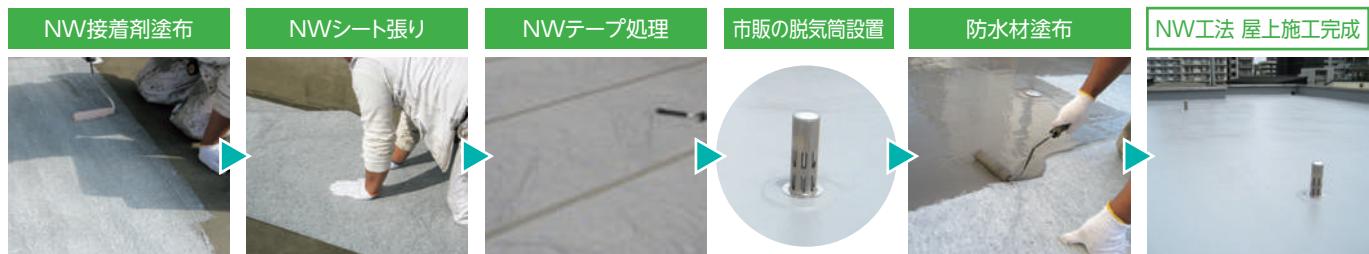

●気温 5°C以下の施工は避けてください。


●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

●降雨・降雪・強風等の場合又は予想される場合は施工を中止してください。

NW-1工法

適用部位

●屋上

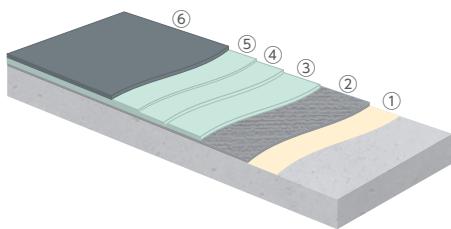


※立上り部は101工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.35 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 0.50 | 0.20 |

NW-2工法

適用部位

●屋上

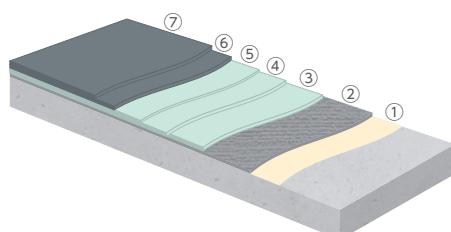


※立上り部は102工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | ET-25 | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| ⑦トップコート | 0.55 | — | — | — | 0.50 | 0.05 |
| 合計 | 3.90 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 1.00 | 0.25 |

NW-2U工法

適用部位

●屋上

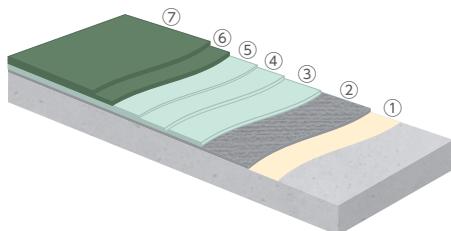


※立上り部は102U工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | ET-35 | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| ⑦ウレタントップ | 0.17 | — | — | — | 0.16 | 0.01 |
| 合計 | 3.14 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 0.32 | 0.17 |

NW-2S工法

適用部位

●屋上

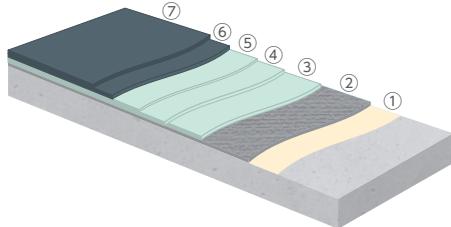


※立上り部は102S工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | ET-45 | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑦シャイニートップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.12 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 0.30 | 0.17 |

NW-2F工法

適用部位

●屋上

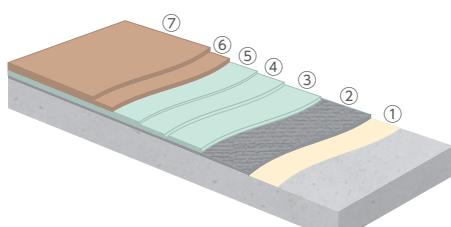


※立上り部は102F工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | ET-15 | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| ⑦フラットトップ | 0.22 | — | — | — | 0.20 | 0.02 |
| 合計 | 3.24 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 0.40 | 0.19 |

NW-2C工法(遮熱仕様)

適用部位

●屋上

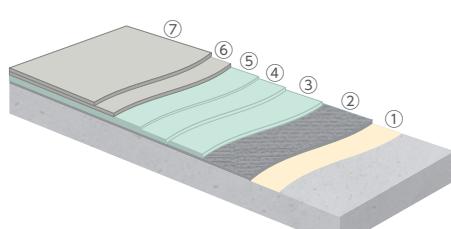


※立上り部は102C工法(密着工法・補強布入り)

| | kg/m ² | 配合 (kg/m ²) | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|
| | | NW接着剤 | ET-100 | ET-1号 | 黒トガルル | 水 |
| ①接着剤 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — |
| ②通気緩衝シート | (NW シート・NW テープ・市販のウレタンシーリング材) | | | | | |
| ③防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ④防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑤防水塗材 A | 0.85 | — | 0.45 | 0.35 | — | 0.05 |
| ⑥遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| ⑦遮熱トップ | 0.16 | — | — | — | 0.15 | 0.01 |
| 合計 | 3.12 | 0.25 | 1.35 | 1.05 | 0.30 | 0.17 |

水槽類・地下防水工法

ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説 PB-1仕様適合／日本建築学会

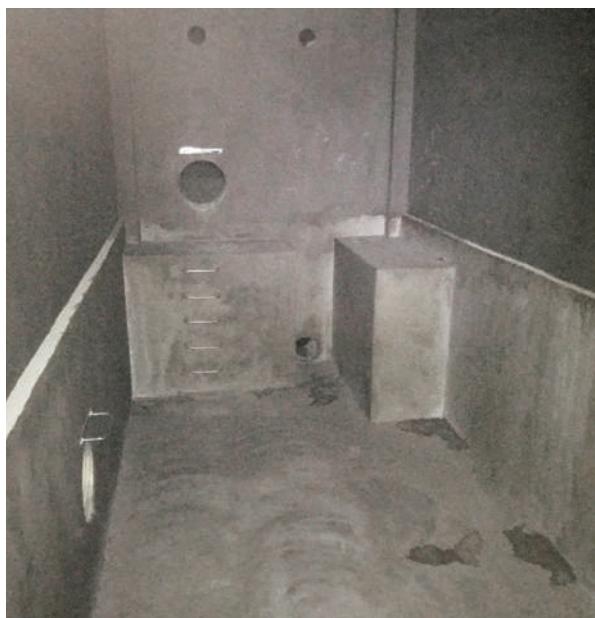

水槽類・地下防水工法は、塗膜の硬化性・強靭さに優れた防水材の特長により水槽や地下外壁等の施工部位に適用します。

300シリーズはEVA系、500シリーズはアクリル系の防水塗膜です。

500シリーズは、特に耐水性に優れており消防水槽を始め一般的な水を貯める水槽の場合には保護層を必要としません。

乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | ETコート#600 | ETコート#800 |
|-------|-----|-------------------|-------------------|
| 0.5~1 | 4~8 | 12 ^(注) | 12 ^(注) |

(注)水槽類の水張りは、最終工程後、7日間以上養生の後、行ってください。

(注)水槽類以外の用途の場合は、最終工程後、3日以上養生してください。

※乾燥時間は、施工環境によって変動しますので、乾燥の確認を十分に行なった上で次工程にお進みください。

標準配合比(重量比)

プライマー

| | ET-300 | ET-3号 | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|--------|-------|---------|----|-------------------------|
| トモプライマー | 18 | 24 | — | 48 | 0.30 |
| ETプライマー-16kg | — | — | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー-3kg | — | — | 3 | 3 | 0.20 |

トモプライマー：防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

●下地の種類によりプライマーを使い分けてください。P27「各種部材への付着とプライマーの選択」でご確認ください。

300シリーズ

| | ET-300 | ET-3号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------|--------|-------|---|-----------------------------|
| 防水塗材 | 18 | 24 | — | 1.26 |

500シリーズ

| | ET-500 | ET-5号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 防水塗材 | 18 | 36 | 0.45* | 1.21 |

*水の混合量は重量比で1%以内

施工可能面積(m²)

| 工法 | ET-300/ET-3号 (1セット) | ET7°ライマー (1缶) | ET-500/ET-5号 (1セット) | ET-600 A-1 | ET-600 A-2 | ET-800 (1セット) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 300 | 15.7 (16.6) | — | — | — | — | — |
| 301 | | | | 15 | 45 | — |
| 302 | | | | — | — | 13.7 |
| 500 | — | 160 | 22.5 | — | — | — |
| 501 | | | | 15 | 45 | — |
| 502 | | | | — | — | 13.7 |

ETプライマーの施工可能面積は、16kg缶で160m²、3kgポリ容器[ケース]で30m²です。

※ET-100/ET-1号の()内はETプライマー使用時の場合です。

保護材

| | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|---------------|----|-----|-----------------------------|
| ETコート#600 A-1 | 26 | 1.2 | 1.81 |
| ETコート#600 A-2 | 78 | 3.6 | 1.81 |
| ETコート#800 | 22 | — | 1.60 |

施工用具

金ゴテ 刷毛 ローラー(プライマー)

●温度 5 ~ 35°C以内、湿度 85%以内で塗布面に結露がないことを確認の上、施工を行ってください。

●塗り重ね間隔を守り、各工程の乾燥を確認し次の工程に入行ってください。


●湿度の高い密閉空間では除湿機等により、除湿してください。

●詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

300工法

適用部位

- 地下外壁
- 消火水槽
- 雨水貯留槽
- 池

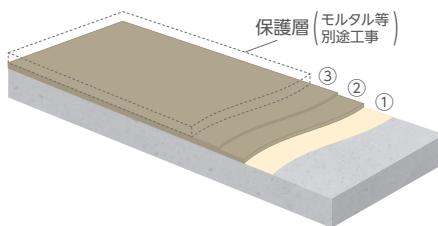


| | kg/m ² | 配合 | | |
|----------|-------------------|--------|-------|------|
| | | ET-300 | ET-3号 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| ②防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — |
| ③防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — |
| 合計 | 2.82 | 1.14 | 1.52 | 0.16 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

301工法

適用部位

- 地下外壁
- EVピット
- 消火水槽
- 雨水貯留槽
- 地下内壁
- 池

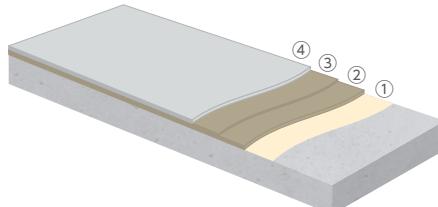


| | kg/m ² | 配合 | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|--------|------|
| | | ET-300 | ET-3号 | ET-600 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.06 | 0.08 | — | 0.16 |
| ②防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — | — |
| ③防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — | — |
| ④ETコート#600 | 1.81 | — | — | 1.73 | 0.08 |
| 合計 | 4.63 | 1.14 | 1.52 | 1.73 | 0.24 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

302工法

適用部位

- 水槽
(軽度耐食環境の水槽)
- EVピット
- 防油堤

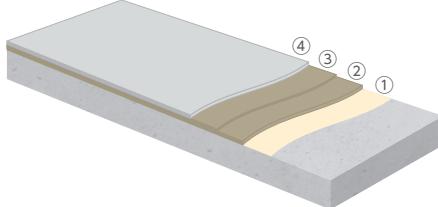


| | kg/m ² | 配合 | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|--------|------|
| | | ET-300 | ET-3号 | ET-800 | 水 |
| ①プライマー材* | 0.30 | 0.06 | 0.08 | — | 0.16 |
| ②防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — | — |
| ③防水塗材 | 1.26 | 0.54 | 0.72 | — | — |
| ④ETコート#800 | 1.60 | — | — | 1.60 | — |
| 合計 | 4.42 | 1.14 | 1.52 | 1.60 | 0.16 |

*ETプライマー使用の場合は、0.2kg/m²(水により2倍希釈したもの)

500工法

適用部位

- 消火水槽
- 雨水貯留槽
- 池
- 地下内壁
- 地下外壁
(地下外壁には別途保護層が必要)

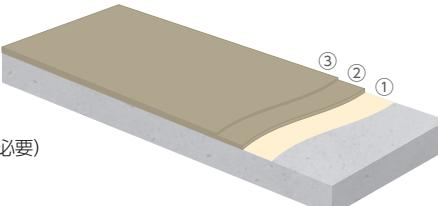


| | kg/m ² | 配合 | | | |
|---------|-------------------|---------|--------|-------|------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | 0.01 |
| 合計 | 2.62 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.12 |

501工法

適用部位

- 地下外壁
- EVピット
- 消火水槽
- 雨水貯留槽
- 地下内壁
- 池

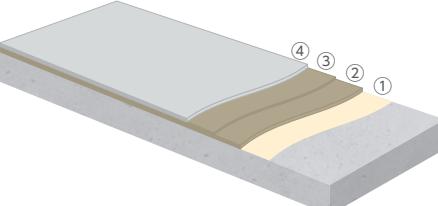


| | kg/m ² | 配合 | | | |
|------------|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | ET-600 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — |
| ④ETコート#600 | 1.81 | — | — | — | 1.73 |
| 合計 | 4.43 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 1.73 |
| | | | | | 0.20 |

502工法

適用部位

- 水槽
(軽度耐食環境の水槽)
- EVピット
- 防油堤

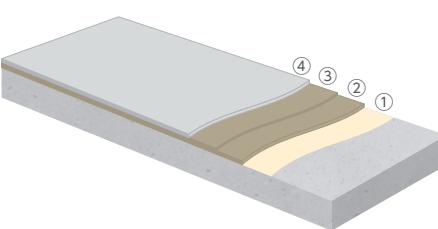

| | kg/m ² | 配合 | | | |
|------------|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | ET-800 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — |
| ④ETコート#800 | 1.60 | — | — | — | 1.60 |
| 合計 | 4.22 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
| | | | | | 0.12 |

*301工法・302工法・501工法・502工法の最終工程で使用するETコート#600・ETコート#800はセメント系素材であるため、施工時の施工環境や施工者の作業方法によって色ムラ等外観に違いが生じる場合がありますが、防水工法としての防水保護機能に問題はございません。

防水・防食複合工法




エクセルテックス防水にエポキシライニング材による防食機能をプラスした防水工法です。

柔軟性がありしかも強靭なエクセルテックス防水層をエポキシライニングの下層に設けることで、コンクリートのひび割れに対する追従性が向上します。

■ 500工法+EL-W工法

適用部位

●屋内 飲料用水槽

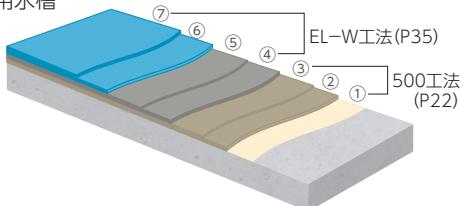


| | kg/m ² | 配合 | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | EL-3000 | EL-3100 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ④ELコート#3000 | 0.40 | — | — | — | 0.40 | — | — |
| ⑤ELコート#3000 | 0.40 | — | — | — | 0.40 | — | — |
| ⑥ELコート#3100 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| ⑦ELコート#3100 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| 合計 | 3.82 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.12 |

■ 500工法+EL-WS工法

適用部位

●屋外 飲料用水槽

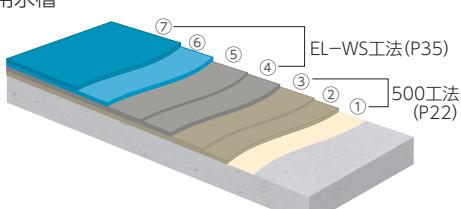

| | kg/m ² | 配合 | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | EL-4000 | EL-4100 | EL-4200 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | — | — |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ④ELコート#4000 | 0.40 | — | — | — | 0.40 | — | — |
| ⑤ELコート#4000 | 0.40 | — | — | — | 0.40 | — | — |
| ⑥ELコート#4100 | 0.20 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| ⑦ELコート#4200 | 0.20 | — | — | — | — | — | 0.20 |
| 合計 | 3.82 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.20 | 0.20 |

■ 乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20℃・60%RH)

| プライマー | 防水材 | EL-3000 | EL-3100 | EL-4000 | EL-4100 | EL-4200 |
|-------|-----|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.5~1 | 4~8 | 12 | 16 ^(注) | 12 | 16 ^(注) | 12 ^(注) |

(注)水槽類の水張りは最終工程後7日以上養生後行ってください。

(注)防水層(ET-500/ET-5号)の塗布後48時間以上硬化養生させてから次工程の塗材を塗布してください。

※乾燥時間は、施工環境により変動します。

■ 標準配合比(重量比)

プライマー

| | ETプライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|---------|----|-------------------------|
| ETプライマー 16kg | 16 | 16 | 0.20 |
| ETプライマー 3kg | 3 | 3 | 0.20 |

防水

| | ET-500 | ET-5号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 防水塗材 | 18 | 36 | 0.45* | 1.21 |

*水の混合量は重量比で1%以内

保護塗料

| | 容量 | シンナー | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------------|----|------|-----------------------------|
| ELコート#3000 | 30 | — | 0.40 |
| ELコート#3100 | 25 | — | 0.20 |
| ELコート#4000 | 30 | — | 0.40 |
| ELコート#4100 | 24 | 2~6 | 0.20 |
| ELコート#4200 | 24 | 0~2 | 0.20 |

*ELコート#4100とELコート#4200は専用シンナーで希釈してください。

*専用シンナーは塗布量に含まれておません。

■ 施工可能面積(m²)

| 工 法 | ETフライヤー (1缶) | ET-500/ET-5号 (1セット) | EL-3000 (1セット) | EL-3100 (1セット) | EL-4000 (1セット) | EL-4100 (1セット) | EL-4200 (1セット) |
|-------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 500 | 160 | 22.5 | — | — | — | — | — |
| EL-W | — | — | 37.5 | 62.5 | — | — | — |
| EL-WS | — | — | — | — | 37.5 | 120 | 120 |

ETプライマー3kgポリ容器[ケース]の施工可能面積は30m²です。

■ 施工用具

金ゴテ ゴムゴテ 刷毛 ローラー(ETプライマー・ELコート#3100・ELコート#4100・ELコート#4200)


- 温度 5 ~ 35℃以内、湿度 85%以内で塗布面に結露がないことを確認の上、施工を行ってください。
- 塗り重ね間隔を守り、各工程の乾燥を確認し次の工程に入ってください。

- 湿度の高い密閉空間では除湿機等により、除湿してください。
- 詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

■ 503-A工法

適用部位

- 汚水槽
(硫化水素の発生のない)
- 防火水槽

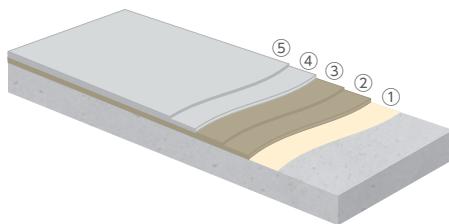


| | kg/m ³ | 配合 | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | ET-1000 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | 0.01 |
| ④ETコート#1000 | 0.20 | — | — | — | 0.20 | — |
| ⑤ETコート#1000 | 0.20 | — | — | — | 0.20 | — |
| 合計 | 3.02 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.40 | 0.12 |

■ 503-B工法

適用部位

- 汚水槽
(硫化水素の発生の少ない)
- 防火水槽

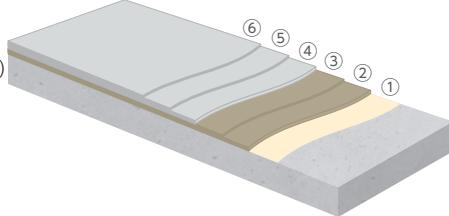


| | kg/m ³ | 配合 | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|---------|------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | ET-1000 | 水 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | 0.01 |
| ④ETコート#1000 | 0.20 | — | — | — | 0.20 | — |
| ⑤ETコート#1000 | 0.20 | — | — | — | 0.20 | — |
| ⑥ETコート#1000 | 0.20 | — | — | — | 0.20 | — |
| 合計 | 3.22 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 0.12 |

■ 503-CT工法

適用部位

- 汚水槽
- 雑排水槽
- 厨房排水槽

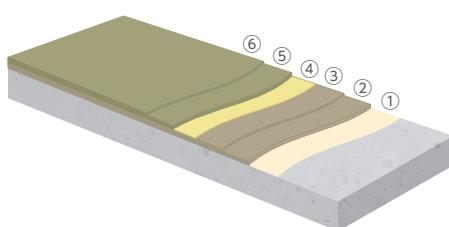


| | kg/m ³ | 配合 | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | EGエポプライマー | EG-5000 | EG-5100 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ④EGエポプライマー | 0.15 | — | — | — | 0.15 | — | — |
| ⑤EGコート#5000 | 0.80 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| ⑥EGコート#5100 | 0.40 | — | — | — | — | — | 0.40 |
| 合計 | 3.97 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.15 | 0.80 | 0.40 |
| | | | | | | | 0.12 |

■ 503-DT工法

適用部位

- 汚水槽
- 雑排水槽
- 厨房排水槽

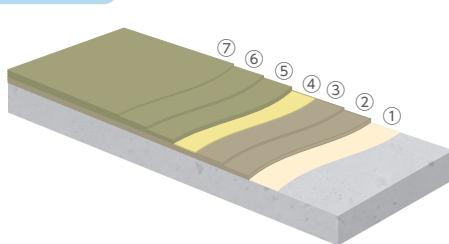

| | kg/m ³ | 配合 | | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| | | ETプライマー | ET-500 | ET-5号 | EGエポプライマー | EG-5000 | EG-5100 |
| ①プライマー材 | 0.20 | 0.10 | — | — | — | — | 0.10 |
| ②防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ③防水塗材 | 1.21 | — | 0.40 | 0.80 | — | — | 0.01 |
| ④EGエポプライマー | 0.15 | — | — | — | 0.15 | — | — |
| ⑤EGコート#5000 | 0.80 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| ⑥EGコート#5000 | 0.80 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| ⑦EGコート#5100 | 0.40 | — | — | — | — | — | 0.40 |
| 合計 | 4.77 | 0.10 | 0.80 | 1.60 | 0.15 | 1.60 | 0.40 |
| | | | | | | | 0.12 |

■ 乾燥時間の目安

(乾燥時間(hr) 気温20°C・60%RH)

| プライマー | 防水材 | ET-1000 | EGエポプライマー | EG-5000 | EG-5100 |
|-------|-----|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| 0.5~1 | 4~8 | 12 ^(注) | 16 | 12 | 12 ^(注) |

(注)水槽類の水張りは最終工程後7日以上養生後行ってください。

(注)503-A・503-B:防水層(ET-500/ET-5号)の塗布後48時間以上硬化養生し次工程のETコート#1000を塗布してください。

(注)503-CT・503-DT:防水層(ET-500/ET-5号)の塗布後48時間以上硬化養生し次工程のEGエポプライマーを塗布してください。

※乾燥時間は、施工環境により変動します。

■ 施工可能面積(m²)

| 工 法 | ETフライマー (1缶) | ET-500/ET-5号 (1セット) | ET-1000 (1セット) | EGエポプライマー (1セット) | EG-5000 (1セット) | EG-5100 (1セット) |
|--------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 503-A | | | 37.5 | — | — | — |
| 503-B | | | 25 | — | — | — |
| 503-CT | | | — | 53.3 | 18.75 | 37.5 |
| 503-DT | | | — | | 9.375 | |

ETフライマー3kgポリ容器[ケース]の施工可能面積は30m²です。

■ 施工用具

金ゴテ ゴムゴテ 刷毛 ローラー(ETフライマー・ETコート#1000・EGエポプライマー)

●温度 5 ~ 35°C以内、湿度 85%以内で塗布面に結露がないことを確認の上、施工を行ってください。

●塗り重ね間隔を守り、各工程の乾燥を確認し次の工程に入ってください。

■ 標準配合比(重量比)

プライマー

| | ETフライマー | 水 | 塗布量(kg/m ²) |
|--------------|---------|----|-------------------------|
| ETフライマー 16kg | 16 | 16 | 0.20 |
| ETフライマー 3kg | 3 | 3 | 0.20 |

防水

| | ET-500 | ET-5号 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 防水塗材 | 18 | 36 | 0.45* | 1.21 |


*水の混合量は重量比で1%以内

保護塗料


| | 容量 | 水 | 1工程の塗布量(kg/m ²) |
|------------|----|---|-----------------------------|
| ETコート#1000 | 15 | — | 0.20 |
| EGエポプライマー | 8 | — | 0.15 |
| EGコート#5000 | 15 | — | 0.80 |
| EGコート#5100 | 15 | — | 0.40 |

各部の標準納まりと下地処理

屋外・屋内シリーズ

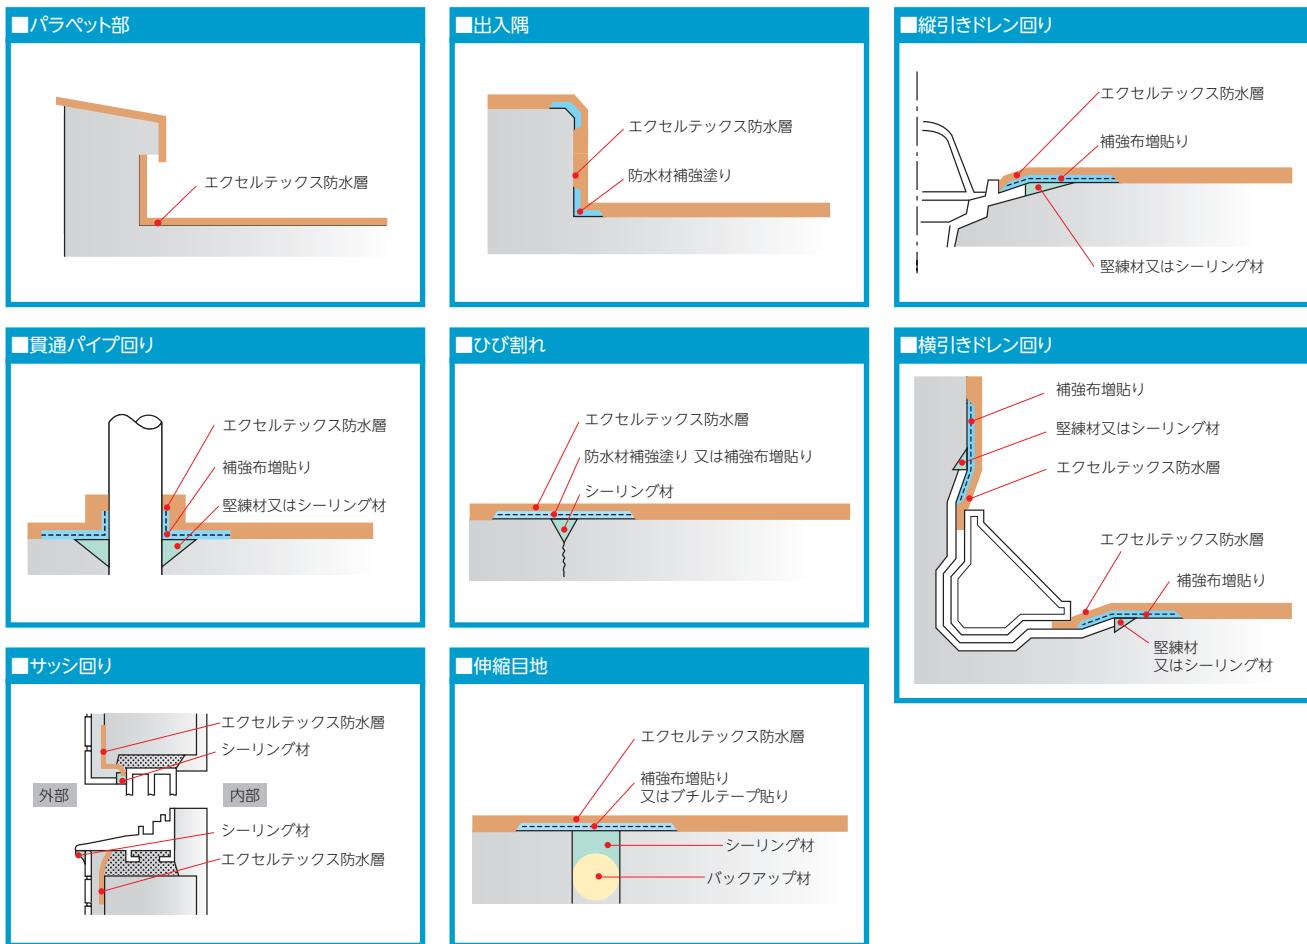

水槽類・地下シリーズ

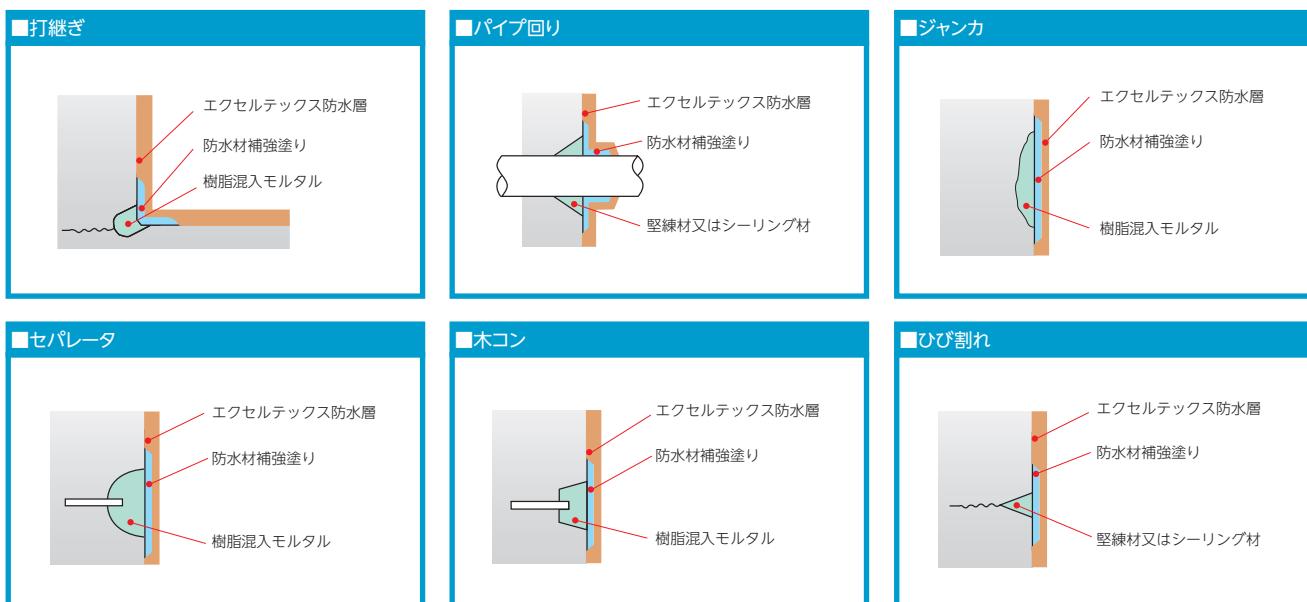

●図ではプライマーは、省略しております。

●堅練材は主材 1 : 硬化材 1.5 ~ 2.0 で混練りしてください。

●シーリング材はノンブリードタイプのウレタンシーリング材を使用してください。

●施工面から漏水・湧水がある場合は止水処理を行ってください。

●伸縮目地部は、既設の目地材を撤去し、パッカー装着、ウレタンシーリング材を充填し、TK 端末テープ又は補強布を増貼りしてください。

●鉄部は予め防錆処理してください。

防水塗膜性能

エクセルテックス防水材の製品情報

| 材料種別 | 屋外屋内シリーズ①～③ | | 水槽類・地下シリーズ | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Aタイプ | Bタイプ | | |
| ポリマー混和液(固形分) | 53%(ET-100) | 56%(ET-300) | 55%(ET-500) | |
| ポリマー混和液／調合粉体 混合比 | 18kg／14kg | 18kg／24kg | 18kg／36kg | |
| 全固形分 | 73.6% | 81.1% | 85.0% | |
| 硬化塗膜比重 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |

防水材塗膜の品質

| 項目 | (用途) (防水材) | | 屋外・屋 | | 水槽類・地下 | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--|
| | 100系配合 | Aタイプ 基準値 | 300系配合 | 500系配合 | Bタイプ 基準値 | | |
| 引張強さ(N/mm) | 1.5 | 0.6以上 | 2.5 | 2.8 | 1.0以上 | | |
| 破断時の伸び率(%) | 240 | 100以上 | 80 | 37 | 30以上 | | |
| ゼロスパン テンション 伸び量(mm) | 標準 | 3.4 | 2.0以上 | 3.2 | 1.6 | 1.0以上 | |
| 劣化 処理後 | 加熱処理 | 3.3 | 1.5以上 | - | - | - | |
| | アルカリ処理 | 2.4 | 1.5以上 | 2.2 | 1.4 | 1.0以上 | |
| 付着強さ (N/mm) | 標準 | 1.9 | 0.5以上 | 2.2 | 1.5 | 0.7以上 | |
| | 湿潤下地 | 1.8 | 0.5以上 | 2.4 | 1.2 | 0.7以上 | |
| | 加熱処理 | 2.2 | 0.5以上 | - | - | - | |
| | アルカリ処理 | 2.6 | 0.5以上 | 2.5 | 1.1 | 0.7以上 | |
| 透水量 | 浸水処理 | 2.2 | 0.5以上 | 2.4 | 1.1 | 0.7以上 | |
| | 透水量 | 0.10 | 透水量0.5g以下 | 0.15 | 0.22 | 透水量0.5g以下 | |
| 漏水の有無 | 漏水の有無 | 無し | 漏水がないこと | 無し | 無し | 漏水がないこと | |

1)品質基準値(Aタイプ、Bタイプ)は、ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)／日本建築学会による。

2)試験方法:上記施工指針(案)の参考資料2に準じて行った。

補強布を用いた防水材塗膜の品質

| 項目 | 100工法 | | | 130工法 | 補強布入り基準値 | |
|-----------------------|-----------|---------|-------|------------|----------|-------|
| | ETメッシュ | ETメッシュ2 | ETクロス | ETハイパーメッシュ | | |
| ゼロスパンテンション 伸び量(mm) | 標準 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 3.0以上 |
| | 劣化 処理後 | 加熱処理 | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 2.0以上 |
| | | アルカリ処理 | 3.6 | 3.1 | 5.0 | 2.0以上 |
| 付着強さ(N/mm) | 標準 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5以上 |

1)品質基準値は、ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)／日本建築学会による。

2)試験方法:上記施工指針(案)の参考資料3に準じて行った。

各種部材への付着とプライマーの選択

| 部材 | ETプライマー | トモプライマー | 備考 |
|------------|---------|---------|---|
| コンクリート | ○ | ○ | |
| モルタル | ○ | ○ | |
| 鉛ドレン | ○ | ○ | |
| 銅製ドレン | ○ | × | |
| 鉄板 | × | ○ | 注意:トモプライマーで付着は可能だが、実用的には施工前に防錆処理しETプライマーを塗布 |
| トタン | × | × | |
| 硬質塩ビ | ○ | ○ | |
| アルミサッシ | ○ | ○ | |
| 磁器タイル | ○ | × | 付着は可能 取り合い程度に限る 全体施工の場合は下地の平滑処理が必要(下地処理) |
| ゴムシート | ○ | × | |
| 塩ビシート | × | × | |
| ウレタン防水 | ○ | × | 注意:可塑剤の影響によりブリード汚染の可能性あり |
| ゴムアスファルト防水 | ○ | × | |
| FRP防水 | ○ | × | FRP表層を目粗し処理 小面積の対応 |
| コロニアル | ○ | ○ | 付着は可能 実用的には防水工法の設定がなく不可 |
| シングル | ○ | ○ | 付着は可能 実用的にはBBシステムのシングル屋根対応工法 |
| 砂付ルーフィング | ○ | ○ | 付着は可能 実用的には下地の平滑処理が必要(下地調整) |
| シリバー塗料 | × | × | |

トモプライマー:防水材の主材と硬化材を水で希釈し用いるプライマー

※各種部材への付着性のみを評価しております。納まり等は各営業所にお問合せ願います。

■耐薬品性

水槽用材料(工法)の貯蔵対象は水を主体とするものであります。各種薬品が混合された場合の耐性を調べた。
原料貯蔵タンク等への使用は防水材中の成分が微量溶け出す可能性があるので避けてください。

| 薬品 | 濃度 | 工法 | | | | | | | | |
|------|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|
| | | 301 | 302 | 500 | 501 | 502 | 503-B | EL-W | EL-WS | EG-CT |
| 水 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸 | 塩酸 | 10% | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| | 硫酸 | 10% | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| | 酢酸 | 10% | × | × | × | × | × | △ | × | ○ |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダー) | 10% | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水酸化カルシウム | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | セメント水 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩 | 食塩 | 飽和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | 次亜塩素酸ソーダー | 0.5ppm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 5ppm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 100ppm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
| 溶剤 | キシレン | 100% | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| | エタノール | 95% | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 鉱物油 | マシンオイル | 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

【試験方法】モルタル板(70×70×20mm)上に各工法で防水塗膜を作成(n=2)、2週間養生後、防水塗膜塗工面以外の5面をエポキシ樹脂で塗り包み各薬品に6ヶ月間浸漬して状態変化を観察した。
評価方法：○：異常なし △：多少異常あり ×：異常あり(膨潤、ブリスター、浮き、劣化)

■トップコートの耐摩耗性

各種仕上塗料の耐摩耗性を調べた。URの耐摩耗性試験よりも厳しい条件で行っていますが品質基準値(200mg以下)をクリアしています。

| トップコートの種類 | | 摩耗減量(mg) |
|-------------------|------|----------|
| ET-15(フラットトップ) | | 115 |
| ET-25(トップコート) | | 115 |
| ET-35(ウレタントップ) | 珪砂なし | 48 |
| | 珪砂あり | 64 |
| ET-45(シャイニートップ) | 珪砂なし | 42 |
| | 珪砂あり | 61 |
| BBトップクールAU(遮熱トップ) | 珪砂なし | 36 |
| | 珪砂あり | 62 |

※試験方法:JIS K5600-5-9に準じて実施。摩耗輪:CS-17 荷重:1000g 摩耗回数:1000回 回転数:60rpm

■上塗り材付着性

防水塗膜の上へ上塗り材を塗布して付着性を調べた。

| 上塗り材 | 工法 | 付着強さ(N/mm) | | |
|-----------|----|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | ET-100/ET-1号[9/7] | ET-300/ET-3号[9/12] | ET-500/ET-5号[9/18] |
| 標準モルタル | | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| ETコート#600 | | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| ETコート#800 | | 1.4 | 1.4 | 1.3 |

上塗り材:標準モルタル(1/3モルタル) 塗厚:約5mm、ETコート#600 塗厚:約1.5mm ETコート#800 塗厚:約1.5mm

■各種接着剤・防水材等の上塗り性

シート防水で使用されます接着剤およびウレタン防水のプライマーを塗布してエクセルテックス防水材の耐性を調べた。

| 上塗り材 | 溶媒 | エクセルテックス防水材の状態 |
|------------------|-------------------|----------------|
| エポキシ樹脂系(2成分形)接着剤 | アセトン、メチルエチルケトン | ○ |
| ウレタン樹脂系(1成分形)接着剤 | 酢酸エチル、アセトン | ○ |
| 二トリルゴム系接着剤 | アセトン、酢酸n-ブチル | ○ |
| ウレタン系防水プライマー | キシレン、エチルベンゼン、トルエン | ○ |

※代表的な製品を用いて評価しました。(同じ種類の全ての接着剤及びプライマーが該当するものではありません)

製品性状

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| 屋外・ 屋内用 防水材 | エクセルテックス ET-100 主材 | | F ★★★★☆ | 32kg/セット ET-100 1缶 + ET-1号 1ケース | |
| | 外観 | 白色乳濁液 | 粘度 | 1400mPa·s | |
| 水槽類・ 地下用 防水材 | 主成分 | 変性EVA* | 荷姿 | 18kg[缶] | 42kg/セット ET-300 1缶 + ET-3号 2袋 |
| | アクリル エマルジョン | | ※EVA:エチレン酢酸ビニル 共重合樹脂 | | |
| 水槽類・ 地下用 防水材 | エクセルテックス ET-1号 硬化材 | | F ★★★★☆ | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 | |
| | 外観 | 灰白色無機質粉体 | | | |
| 水槽類・ 地下用 防水材 | 主成分 | 特殊配合セメント (アルミナ系) | | | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 |
| | 荷姿 | 14kg[ケース] | | | |
| プライマー | エクセルテックス ET-300 主材 | | F ★★★★☆ | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 | |
| | 外観 | 白色乳濁液 | 粘度 | 3000mPa·s | |
| プライマー | 主成分 | 変性EVA* | 荷姿 | 18kg[缶] | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 |
| | アクリル エマルジョン | | ※EVA:エチレン酢酸ビニル 共重合樹脂 | | |
| プライマー | エクセルテックス ET-3号 硬化材 | | F ★★★★☆ | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 | |
| | 外観 | 灰白色無機質粉体 | | | |
| プライマー | 主成分 | 特殊配合セメント (アルミナ系) | | | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 |
| | 荷姿 | 12kg[袋] | | | |
| プライマー | エクセルテックス ET-500 主材 | | F ★★★★☆ | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 | |
| | 外観 | 白色乳濁液 | 粘度 | 1500mPa·s | |
| プライマー | 主成分 | 変性アクリル エマルジョン | 荷姿 | 18kg[缶] | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 |
| | アクリル エマルジョン | | 不揮発分 | 55% | |
| プライマー | エクセルテックス ET-5号 硬化材 | | F ★★★★☆ | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 | |
| | 外観 | 灰白色無機質粉体 | | | |
| プライマー | 主成分 | 特殊配合セメント | | | 54kg/セット ET-500 1缶 + ET-5号 2袋 |
| | 荷姿 | 18kg[袋] | | | |
| ETプライマー | | F ★★★★☆ | | | |
| 浸透性に優れているため、老朽化した旧塗膜等の補強効果と各種基材への接着性向上の効果があります。 | | | | | |
| プライマー | 主成分 | | | | |
| | カチオン性 アクリルエマルジョン | | | | |
| プライマー | 荷姿 | | | | |
| | 16kg[缶]・3kgポリ容器[ケース] | | | | |
| | | | 16kg[缶] | | |
| | | | | 3kgポリ容器[ケース] | |


| | | | |
|------|---|--|---|
| 仕上塗料 | <p>エクセルテックス ET-15 フラットトップ</p> <p>F ★★★★☆</p> <p>アクリル樹脂の仕上塗料で非歩行部位の防水層の保護・化粧として使用します。</p> <p>●骨材なし ●ツヤ消しタイプ</p>  | <p>標準色</p> <p>グレー (N-50 ~ N-55)</p> <p>ライトグレー (N-70)</p> | <p>特注色 <small>要注生産</small></p> <p>ベージュ (19-60H)</p> <p>ブラウン (09-30F)</p> <p>グリーン (42-40H)</p> |
| | <p>エクセルテックス ET-25 トップコート</p> <p>F ★★★★☆</p> <p>アクリル樹脂の仕上塗料で屋上・ベランダ・ルーフバルコニー等の防水層の保護・化粧として使用します。防滑仕上で耐摩耗性に優れベランダ等で人が歩行する箇所への使用も可能です。</p> <p>●骨材入り ●ツヤ消しタイプ</p>  | | |
| | <p>エクセルテックス ET-35 ウレタントップ</p> <p>F ★★★★☆</p> <p>耐候性・美観性に優れたアクリルウレタン系の仕上塗料です。防滑仕上を必要とする施工部位にも専用珪砂を現場混合することで対応可能です。</p> <p>●ツヤ有りタイプ</p> <p>※軽歩行の施工部位にご使用の際は、珪砂(600g/袋)をご用意しております。発注時にご用命ください。</p>  | <p>標準色</p> <p>グレー (N-55)</p> <p>ライトグレー (N-70)</p> | <p>特注色 <small>要注生産</small></p> |
| | <p>エクセルテックス ET-45 シャイニートップ</p> <p>F ★★★★☆</p> <p>高光沢で美観性に優れ、ET-35よりも更に1ランク上の耐候性・耐薬品性を有する2液水系アクリルウレタン樹脂塗料です。</p> <p>●ツヤ有りタイプ</p> <p>※軽歩行の施工部位にご使用の際は、珪砂(600g/袋)をご用意しております。発注時にご用命ください。</p>  | <p>標準色</p> <p>グレー (N-55)</p> | <p>標準色 <small>要注生産</small></p> <p>ライトグレー (N-70)</p> |

| | | | |
|------|---|--|--------------------------------|
| 遮熱塗料 | <p>BBトップクールAU 遮熱トップ</p> <p>遮熱効果と耐候性に優れた2液水系アクリルウレタン系の仕上塗料です。防滑仕上を必要とする施工部位にも専用珪砂を現場混合することで対応可能です。</p> <p>水系 高日射反射率塗料</p> <p>●主成分 2液水系アクリルウレタン樹脂</p> <p>●荷 姿 15kgセット[段ボールケース] ・主 剤 13kg[缶] ・硬化剤 2kg[缶]</p> <p>●ツヤ有りタイプ</p> <p>※軽歩行の施工部位にご使用の際は、珪砂(600g/袋)をご用意しております。発注時にご用命ください。</p>  | <p>標準色</p> <p>ライトグレー 日塗工 (25-65A~25-75A)</p> | <p>特注色 <small>要注生産</small></p> |
| | | | |

- 色見本の番号は日本塗料工業会2021年L版による色票番号です。
- この色見本は印刷によるもので、実際の色とは多少異なります。色見本帳をご参照ください。
- 仕上塗料の特注色は日本塗料工業会の色票番号で発注してください。なお遮熱塗料は日射反射率50%以上の淡彩色に限り製造いたします。
- 納期、価格につきましては営業部までお問合せ願います。

製品性状

| | | |
|-----|---|---|
| 補強布 | <p>ETメッシュ</p> <p>防水層の補強効果に優れています。塗材の浸透が良くなっています。</p> <p>材質 ビニロン不織布+ガラス繊維 三軸組 荷姿 100m巻(巾104cm、10cm)</p>  | <p>ETメッシュ2</p> <p>防水層の補強効果に優れています。塗材の浸透が良くなっています。</p> <p>材質 ビニロン不織布+ガラス繊維 二軸組 荷姿 100m巻(巾104cm、10cm)</p>  |
| | <p>ETクロス</p> <p>防水層の補強効果に優れています。</p> <p>材質 ポリエステル不織布 荷姿 100m巻(巾105cm、10cm)</p>  | <p>ETハイパー・メッシュ</p> <p>有機繊維として最高レベルの強度と弾性を有する高強力な補強布です。</p> <p>材質 高強力ポリエチレン繊維 荷姿 100m巻(巾103cm) 25m巻(巾103cm)</p>  |
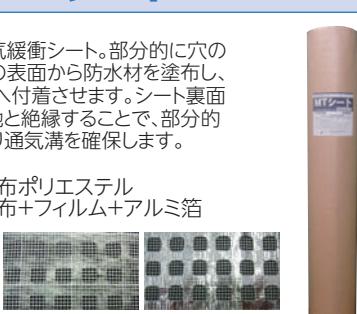
| | | |
|----------|--|--|
| 通気緩衝工法資材 | <p>TK通緩シート</p> <p>TKシステム専用の通気緩衝シート。シートの裏面は改質アスファルトの自着層となっており、表層は防水材との付着が良い不織布を採用しております。</p> <p>材質 改質アスファルト自着シート (表層)ポリエステル繊維不織布 荷姿 15m巻(巾104cm)</p>  | <p>TKBHテープ[®]</p> <p>TK通緩シートのジョイント処理用テープ。</p> <p>材質 ポリエステル特殊コーティングテープ(のり付き) ポリエステル繊維2軸組 補強層 荷姿 90mm巾×50m 2巻入[ケース]</p>  |
| | <p>MTシート</p> <p>MTシステム専用の通気緩衝シート。部分的に穴を開いている特殊シートの表面から防水材を塗布し、その穴を利用して下地へ付着させます。シート裏面のアルミフィルムが下地と絶縁することで、部分的な浮かし貼り状態となり通気溝を確保します。</p> <p>材質 (表面)補強布ポリエステル (裏面)不織布+フィルム+アルミ箔 荷姿 50m巻(巾100cm)</p>  | <p>TK補強メッシュ</p> <p>TK通緩シートの端末部のテープ貼付け後の補強処理に使用します。</p> <p>材質 ネット状ビニロン繊維テープ (のり付き) 荷姿 140mm巾×50m 2巻入[ケース]</p>  |
| | <p>NWシート</p> <p>NWシステム専用の通気緩衝シート。 2層構造の合成繊維不織布です。</p> <p>材質 ポリエステル繊維不織布 荷姿 50m巻(巾100cm)</p>  | <p>NW接着剤</p> <p>NWシステム専用の接着剤。</p> <p>主成分 アクリル樹脂 荷姿 18kg[缶]</p>  |

ETコート#600

F ★★★★☆

薄塗りタイプのポリマーセメントモルタルで、地下外壁、ピット等の保護材として使用します。

主成分 (混和液)アクリル樹脂
(粉体)特殊配合セメント

荷姿 A-1セット 26kg(混和液6kg+粉体20kg[ペール缶])
A-2セット 78kg(混和液18kg[缶]+粉体20kg[袋]×3)



A-1セット



A-2セット

ETコート#800

F ★★★★☆

3成分形のエポキシモルタルで耐薬品性に優れています。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン
(粉体)特殊配合セメント

荷姿 (主剤) 2.5kg
(硬化剤) 2.5kg
(粉体) 17.0kg [ペール缶] 22kgセット



ETコート#1000

2成分形のエポキシ塗料で侵食性の強い処理槽等のライニングに適しています。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性ポリアミン

色 グレー

荷姿 (主剤) 12kg[缶]
(硬化剤) 3kg[缶]
15kgセット



保護材

EGエポモル

2成分型のエポキシモルタルで下水道防食工事の素地調整に使用します。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性ポリアミン

荷姿 (主剤) 15kg[袋]
(硬化剤) 5kg[ケース]

セット

主剤[1袋]+硬化剤[1ケース]



EGエポプライマー

エポキシライニング材を塗布する前に用いる、2成分型水性エポキシプライマーです。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性ポリアミン

荷姿 (主剤) 4kg[ポリパック]
(硬化剤) 4kg[ポリパック]

セット 8kg[ケース]



EGコート#5000

有機酸・無機酸等の耐薬品性に優れており、下水道事業団の防食ランクC-D種にガラス強化材なしで適用可能です。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性ポリアミン

荷姿 (主剤) 12kg[缶]
(硬化剤) 3kg[缶]

15kgセット



EGコート#5100

EGコート#5000の仕上用(しごき塗り)です。

主成分 (主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)変性ポリアミン

荷姿 (主剤) 12kg[缶]
(硬化剤) 3kg[缶]

15kgセット



下地
調整材

エポアンダー

F ★★★★☆

各種下地への付着性が良く、速強タイプなので翌日には防水材の施工が可能。また耐溶剤性にも優れておりウレタン等の下地調整材としても使用できます。

主成分 (主剤)特殊ポリマー
(水性エポキシ樹脂・カチオン性アクリル樹脂)
(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン
(粉体)特殊配合セメント

荷姿

(主剤) 4kgポリ容器
(硬化剤) 4kgポリ容器
(粉体) 20kg袋

28kgセット



■施工可能面積

| 塗布厚み | 0.5mm厚 | 1mm厚 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 塗布量 | 0.83kg/m ² | 1.66kg/m ² |
| 1セットあたり | 33.7m ² | 16.8m ² |

■付着性

| 下地部材 | 付着強度(N/mm) | 破壊場所 |
|----------|------------|------|
| コンクリート | 乾燥 | 下地破壊 |
| | 湿潤 | 下地破壊 |
| クリンカータイル | 2.96 | 下地破壊 |
| エポキシ床材 | 3.32 | 下地破壊 |
| ウレタン床材 | 2.77 | 下地破壊 |

製品性状

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>ELコート#3000</p> <p>ビスフェノールF型のエポキシパテで飲料水槽に適応します。</p> <p>主成分 (主 剤)エポキシ樹脂 (硬化剤)変性ポリアミン</p> <p>色 グレー</p> <p>荷 姿 (主 剤)20kg(缶) (硬化剤)10kg(缶)</p> <p>30kgセット</p> | <p>ELコート#3100</p> <p>ビスフェノールF型のエポキシ塗料で飲料水槽に適応します。</p> <p>主成分 (主 剤)エポキシ樹脂 (硬化剤)変性ポリアミン</p> <p>色 ブルー</p> <p>荷 姿 (主 剤)20kg(缶) (硬化剤)5kg(缶)</p> <p>25kgセット</p> |
| | <p>ELコート#4000</p> <p>エポキシパテで飲料水槽に適応します。</p> <p>主成分 (主 剤)エポキシ樹脂 (硬化剤)変性ポリアミン</p> <p>色 グレー</p> <p>荷 姿 (主 剤)20kg(缶) (硬化剤)10kg(缶)</p> <p>30kgセット</p> | <p>ELコート#4100</p> <p>エポキシ塗料で飲料水槽に適応します。</p> <p>主成分 (主 剤)エポキシ樹脂 (硬化剤)変性ポリアミン</p> <p>色 グレー・ブルー</p> <p>荷 姿 (主 剤)20kg(缶) (硬化剤)4kg(缶)</p> <p>24kgセット</p> <p>危 4-1</p> |
| 保護材 | <p>ELコート#4100シンナー</p> <p>ELコート#4100専用の希釈剤です。</p> <p>荷 姿 15kg(缶)</p> <p>危 4-1</p> | <p>ELコート#4200</p> <p>耐候性に優れたアクリルウレタン塗料です。</p> <p>主成分 (主 剤)アクリルウレタン樹脂 (硬化剤)イソシアネート</p> <p>色 グレー・ブルー</p> <p>荷 姿 (主 剤)20kg(缶) (硬化剤) 4kg(缶)</p> <p>24kgセット</p> <p>危 4-2</p> |
| | <p>ELコート#4200シンナー</p> <p>ELコート#4200専用の希釈剤です。</p> <p>荷 姿 16kg(缶)</p> <p>危 4-2</p> | <p>ELボンドSA</p> <p>JWWA K 143 浸出試験に適合する粘土状手練りタイプの充填剤です。水に濡れた面や水中でも硬化し優れた接着性能を発揮します。コンクリート・各種パイプとの付着性に優れ、クラック補修・パイプ回りの充填処理に最適です。</p> <p>主成分 エポキシ樹脂系粘土状接着剤</p> <p>荷 姿 (主 剤) 5kg(缶) (硬化剤) 5kg(缶)</p> <p>10kgセット</p> |

■ELボンドSAの各種下地・各種塗膜への付着性

| | ELボンドSA | 備考 |
|-------------------|---------|-----------------|
| コンクリート | ○ | — |
| 硬質塩ビパイプ | ○ | — |
| 鋳鉄管 | ○ | — |
| ET-300/ET-3号 防水塗膜 | ○ | — |
| ET-500/ET-5号 防水塗膜 | ○ | — |
| ETコート#600 塗膜 | ○ | 301工法、501工法の保護材 |
| ETコート#800 塗膜 | ○ | 302工法、502工法の保護材 |

| | ELボンドSA | 備考 |
|---------------|---------|--|
| ETコート#1000 塗膜 | ○ | EL汚水シリーズの仕上塗材 |
| ETコート#3100 塗膜 | ○ | EL-W工法の仕上塗材 |
| ETコート#4000 塗膜 | ○ | EL-WVS工法の下塗材 |
| ETコート#4100 塗膜 | × | EL-WVS工法の中塗材 |
| ETコート#4200 塗膜 | × | EL-WVS工法の仕上塗材 |
| ETコート#5100 塗膜 | ○ | EG-CT工法、EG-DT工法、503-CT工法、503-DT工法の仕上塗材 |

■ELボンドSAへの付着性(ELボンドSAの上に施工する場合)

| | ETプライマー | ET-300/ET-3号防水材 | ET-500/ET-5号防水材 | ELコート#3000 | ELコート#3100 | ELコート#4000 | ELコート#4100 | ELコート#4200 |
|---------|---------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ELボンドSA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

改修工事に使用するメリット



従来型の有機溶剤系塗膜防水材は、複雑部位への施工が容易でシームレスメンブレンで確実に施工でき、しかも軽量化などのメリットがありますが、ポリマーセメント系塗膜防水のエクセルテックス防水はそのことに加え、水系の材料構成であるためVOC(揮発性有機溶剤)を大気中に放出しません。また、有機溶剤系の刺激臭もなく火気も使用しませんので「安心・安全」です。

近年、環境対応への要望によりエクセルテックス防水の通気緩衝工法による屋上防水工事の採用が増えており、公営住宅・学校・病院・老人ホーム・住環境下のマンション等で実績を積み重ねております。

① 下地の種類による適応範囲が広く所謂「かぶせ工法」が可能です。

② 下地形状を問わず様々な屋根に施工可能です。

③ 屋上等には通気緩衝シートとの組合せにより、信頼度の高い防水層を形成します。

通気緩衝シートの種類

- TK通緩シート(改質アスファルトシート)
- MTシート(特殊構造シート)
- NWシート(不織布シート)

④ 従来型の仕上塗料の他に耐候性・美観性に優れた仕上塗料や遮熱塗料を用意しています。

⑤ 施工時に刺激的な溶剤臭がなく、現場作業時の臭気による問題を解消できます。

⑥ 耐久性に優れ、10年以上経っても防水層の劣化は小さく塗り重ねにより防水機能が回復します。

※下地調整材として適用範囲が広く付着力に優れた「エポアンダー」をご用意しております。

厚生労働省の「室内空気ガイドライン」に定められた13の化学物質


| 対象物質 | エクセルテックス |
|------------|-----------------|
| ホルムアルデヒド | フタル酸ジ-n-ブチル |
| トルエン | テトラデカン |
| キシレン | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
| パラジクロロベンゼン | ダイアジノン |
| エチルベンゼン | アセトアルデヒド |
| スチレン | フェノブカルブ |
| クロルピリホス | — |

対象物質は配合設計計画に含まれず
製造工程時及び施工時においても
使用しておりません

ELシステム [エポキシライニング]


上水用防食工法

水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗装方法 / JWWA K 143:2017
水道施設の技術的基準を定める省令

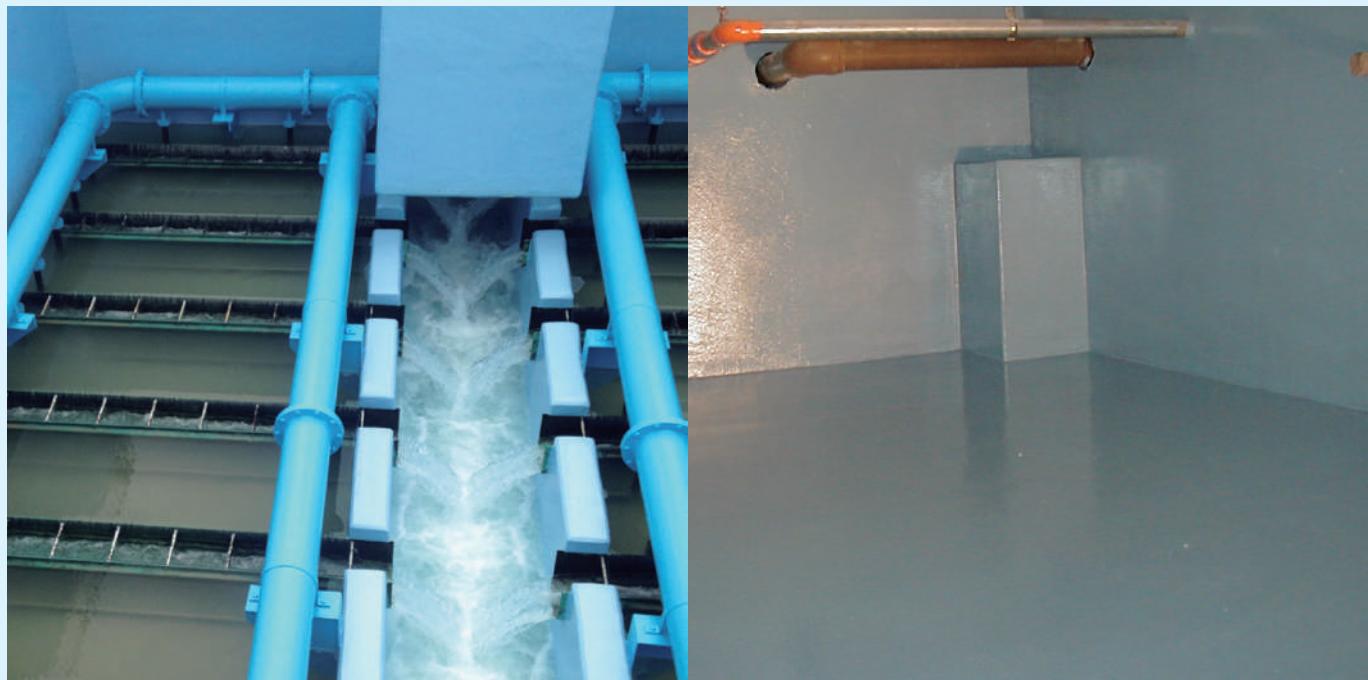

EL-W工法

EL-W工法に使用する 無溶剤型のエポキシ樹脂塗料は、原料に内分泌搅乱作用を有すると疑われる環境ホルモンのビスフェノールAを含有せず、塗装を行う作業者への安全と水道施設の環境保全に配慮したもので

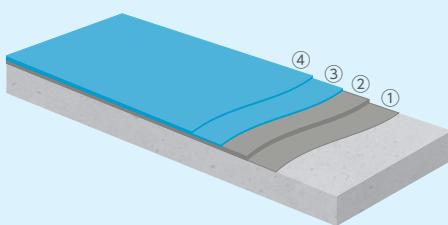


| 工程 | 使用製品 | kg/m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|---------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| ①素地調整 | ELコート#3000 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムベラ |
| ②素地調整 | ELコート#3000 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムベラ |
| ③エポキシ塗料 | ELコート#3100 | 0.20 | 16時間以上～7日以内 | ローラー ゴムコテ |
| ④エポキシ塗料 | ELコート#3100 | 0.20 | 16時間以上～7日以内 | ローラー ゴムコテ |

(7日以上養生)

EL-WS工法

EL-WS工法は、強靭なエポキシ樹脂ライニング層の上に耐候性に優れたアクリルウレタン塗料を用いることで太陽光のある屋外コンクリート施設に使用できます。

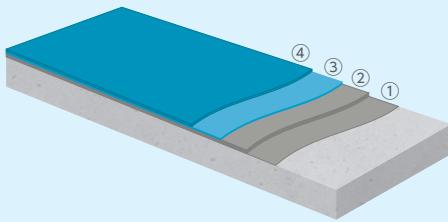

| 工程 | 使用製品 | kg/m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|-------------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| ①素地調整 | ELコート#4000 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムベラ |
| ②素地調整 | ELコート#4000 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムベラ |
| ③エポキシ塗料 | ELコート#4100 | 0.20 | 16時間以上～7日以内 | ローラー ゴムコテ |
| ④アクリルウレタン塗料 | ELコート#4200 | 0.20 | 12時間以上～7日以内 | ローラー ゴムコテ |

(7日以上養生)

施工可能面積(m²)

| 工法 | ELコート3000 (1セット) | ELコート3100 (1セット) | ELコート4000 (1セット) | ELコート4100 (1セット) | ELコート4200 (1セット) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EL-W | 37.5 | 62.5 | — | — | — |
| EL-WS | — | — | 37.5 | 120 | 120 |

- 温度 5 ~ 35°C以内、湿度 85%以内で塗布面に結露がないことを確認の上、施工を行ってください。
- 塗り重ね間隔を守り、各工程の乾燥を確認し次の工程に入ってください。

- 湿度の高い密閉空間では除湿機等により、除湿してください。
- 詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

下水用防食工法


下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル適合／日本下水道事業団

有機酸・無機酸等の耐薬品性に優れた無溶剤型エポキシ樹脂塗料を用いて、

下水道コンクリート構造物の腐食防止対策として使用するノンクロスのエポキシライニングシリーズです。

EG-AT工法


塗布型ライニング工法の設計及び品質規格 A種適合(日本下水道事業団)

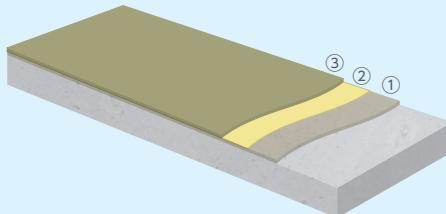

| 工程 | 使用製品 | kg / m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|--------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| ①素地調整 | EGエポモル | 1.00 | 12時間以上～14日以内 | 金ゴテ |
| ②プライマー | EGエポプライマー | 0.15 | 16時間以上～7日以内 | ローラー |
| ③シゴキ塗り | EGコート#5100 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ (7日以上養生) |

EG-BT工法


塗布型ライニング工法の設計及び品質規格 B種適合(日本下水道事業団)

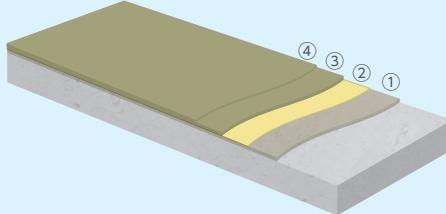

| 工程 | 使用製品 | kg / m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|--------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| ①素地調整 | EGエポモル | 1.00 | 12時間以上～14日以内 | 金ゴテ |
| ②プライマー | EGエポプライマー | 0.15 | 16時間以上～7日以内 | ローラー |
| ③シゴキ塗り | EGコート#5100 | 0.20 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ |
| ④シゴキ塗り | EGコート#5100 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ (7日以上養生) |

EG-CT工法


塗布型ライニング工法の設計及び品質規格 C種適合(日本下水道事業団)

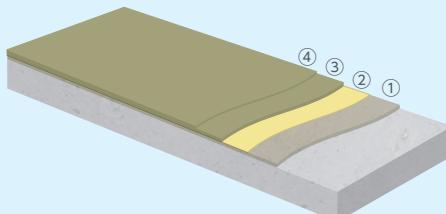

| 工程 | 使用製品 | kg / m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|--------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| ①素地調整 | EGエポモル | 1.00 | 12時間以上～14日以内 | 金ゴテ |
| ②プライマー | EGエポプライマー | 0.15 | 16時間以上～7日以内 | ローラー |
| ③上塗り | EGコート#5000 | 0.80 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ |
| ④シゴキ塗り | EGコート#5100 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ (7日以上養生) |

EG-DT工法

塗布型ライニング工法の設計及び品質規格 D種適合(日本下水道事業団)

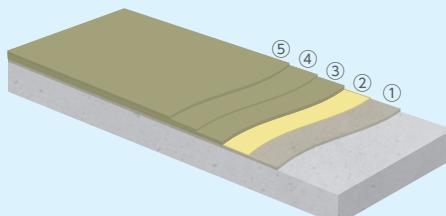

| 工程 | 使用製品 | kg / m ² | 塗り重ね時間 (20°C) | 塗装方法 |
|--------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| ①素地調整 | EGエポモル | 1.00 | 12時間以上～14日以内 | 金ゴテ |
| ②プライマー | EGエポプライマー | 0.15 | 16時間以上～7日以内 | ローラー |
| ③上塗り | EGコート#5000 | 0.80 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ |
| ④上塗り | EGコート#5000 | 0.80 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ |
| ⑤シゴキ塗り | EGコート#5100 | 0.40 | 12時間以上～7日以内 | 金ゴテ ゴムゴテ (7日以上養生) |

施工可能面積(m²)

| 工 法 | EGエポモル (1セット) | EGエポプライマー (1セット) | EG-5000 (1セット) | EG-5100 (1セット) |
|-------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| EG-AT | | | | 37.5 |
| EG-BT | | | — | 25.0 |
| EG-CT | 20.0 | 53.3 | 18.75 | |
| EG-DT | | | 9.375 | 37.5 |

- 温度 5 ~ 35°C以内、湿度 85%以内で塗布面に結露がないことを確認の上、施工を行ってください。
- 塗り重ね間隔を守り、各工程の乾燥を確認し次の工程に入ってください。

- 湿度の高い密閉空間では除湿機等により、除湿してください。
- 詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。

実績例





12



14



※本カタログの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

11 博多駅前 C-9 ビル (福岡県) (再生水水槽:500 工法 +EL-W 工法)

12 福岡市消防局中央消防署 (福岡県) (中水槽・防火水槽・訓練用ピット:301 工法)

13 佐賀北郵便局 (佐賀県) (屋上レクレーション広場:MT-1 工法 (改修))

14 東三河バイオマス発電所 (愛知県) (冷却水槽:302 工法)

15 中之島三井ビルディング (大阪府) (厨房:104 工法 (改修))

16 濑長島ウミカジテラス (沖縄県) (地下外壁:300 工法)

17 キトラ古墳周辺地区体験学習館 (奈良県) (ピット:301 工法 地下外壁:300 工法)

18 港区立芝浦小学校・幼稚園 (東京都) (笠木 バルコニー:106 工法 消火水槽:500 工法)

19 駐日パキスタン・イスラム共和国大使館 (東京都) (浴室・バルコニー:100 工法 各種水槽:500 工法)

20 前橋赤十字病院 (群馬県) (排水・汚水槽:503-D・C・B・A工法 消火水槽等:500 工法)



ユニオン建材工業株式会社


本 社 〒531-0075 大阪市北区大淀南 1-5-1 ケイヒン梅田ビル 4階

TEL 06-6453-3563 FAX 06-6453-3830

東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井 1-45-2 ジブラルタル大井ビル 5階

TEL 03-6429-8346 FAX 03-6429-8347

<http://www.e-union.co.jp>



2023.2.7,000